

COMUNE DI BORGETTO
Città Metropolitana di Palermo
Piazza Vittorio Emanuele Orlando 1 - cap 90042 Borgetto
TEL: 091/8982923 - www.comune.borgetto.pa.it
E-Mail: uffcio.manutenzioni@comune.borgetto.pa.it
Pec: ufficioprotocollo@pec.it - ufficiotecnicoborgetto@pec.it
Cod. Fisc. 00518510821 – Part. IVA 00518510821

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PON LEGALITÀ 2014-2020 – ASSE 3, AZIONE 3.1.1
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RICONVERSIONE DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SITO IN VIA MONTEGRAPPA, N. 20 ANGOLO VIA C. COLOMBO, DA DESTINARE A CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA" CUP: G36D18000150006 CIG: 83902659B4

PROGETTISTI: **RTP Morpheme S.r.l./ing. Vito Speciale**

MORPHEME S.r.l. *(capogruppo)*
Via Veneto 2b - sc.C - 89123 Reggio Calabria - Italy
P. IVA 02934660800 Tel.Fax +39 09651716586
info@morpheme.it - www.morpheme.it

Arch. **Ilario TASSONE** *(P.M. - BIM manager - Architettura - Strutture - Impianti)*
Arch. **Simona LABATE** *(Architettura)*
Ing. **Gabriele UCCELLATORE** *(Strutture)*
Ing. **Giacomo MAJORINI** *(Imp. elettrici e speciali)*
Arch. **Pasquale BRUNO** *(Acustica)*
Geol. **Antonio Tiberio PIZZONIA** *(Geologia)*

Mandante:
Ing. **Vito SPECIALE** *(Impianti)*

Consulenti:
Ing. **Bruno ARENA** *(Impianti idrici e termici)*

Collaboratori:
Arch. **Ilaria FIUMARA**
Arch. **Jannah HASSANEIN**
Ing. **Daniele FEDERICO**

RUP: ing. **Andrea SALAMONE**

COMMESSA: **25.P12.00.PE**

CONTROLLATO: **S. Labate** APPROVATO: **I. Tassone**

APRILE 2025 REV: 0

Elaborato: **AC.R.1** Scala:

RELAZIONE ACUSTICA PREVISIONALE

CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO

(D.P.C.M. 5 dicembre 1997)

Progetto per la realizzazione di: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RICONVERSIONE DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SITO IN VIA MONTEGRAPPA, N. 20 ANGOLO VIA C. COLOMBO, DA DESTINARE A CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CUP: G36D18000150006

Località: BORGETTO PROVINCIA DI PALERMO

Indirizzo: Via Montegrappa angolo via C. Colombo

Il tecnico competente

_____

BORGETTO, 08/04/2025

Dati generali

Committente	COMUNE DI BORGETTO (PA)
Progetto per la realizzazione di	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RICONVERSIONE DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SITO IN VIA MONTEGRAPPA, N. 20 ANGOLO VIA C. COLOMBO, DA DESTINARE A CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CUP: G36D18000150006 BORGETTO PROVINCIA DI PALERMO Via Montegrappa angolo via C. Colombo
Tecnico competente in acustica ambientale	ARCH. PASQUALE BRUNO
Riferimento iscrizione elenco regionale	DECRETO 1292
Metodo di calcolo	Metodo semplificato (indici di valutazione)

Legislazione e norme di riferimento

D.P.C.M. 01/03/1991	Limiti massimi di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
Legge 447 del 26/10/1995	Legge quadro sull'inquinamento acustico.
D.P.C.M. 14/11/1997	Determinazione valori limite delle sorgenti sonore.
D.P.C.M. 5/12/1997	Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
D.M. 16/03/1998	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

UNI EN ISO 717-1:2021	Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea.
UNI EN ISO 717-2:2021	Acustica. Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento del rumore di calpestio.
UNI EN ISO 12354-1:2017	Acustica in edilizia: Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti. Parte 1 - Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti.
UNI EN ISO 12354-2:2017	Acustica in edilizia: Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti. Parte 2 - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti.
UNI EN ISO 12354-3:2017	Acustica in edilizia: Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni dei prodotti. Parte 3 - Isolamento acustico dal rumore proveniente dall'esterno per via aerea.
UNI/TR 11175-1:2021	Acustica in edilizia - Linee guida per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. Applicazione delle norme tecniche alla tipologia costruttiva nazionale.

Analisi preliminare

Studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato

fabbricato orientato ad est

Studio della distribuzione dei locali

pareti in muratura piena

Studio dell'isolamento in facciata dell'edificio

pareti in muratuura piena

Elenco unità abitative e locali

ZONE

camere e locali comuni


Categoria C: Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili

Locali	Area [m²]	Volume [m³]
V3 - Ufficio	22,996	68,184
W.C.	6,143	18,213
V5 - Sala Riunioni	26,683	79,133
V6 - Ambulatorio	18,174	54,864
w.c. 3	1,683	5,042
w.c. 4	1,603	4,801
V2 - open Space	169,657	504,096
V8 - w.c	9,253	27,490
V8 wc	6,697	19,856
V8	1,380	4,119
V7 Disimp.	4,005	11,873
V9 - rip.	4,123	12,224
V10 - Deposito	8,589	25,466
V11 - Locale Tecnico	12,989	38,512
V8 wc 1	1,659	4,956
V12 - Cucina	24,255	71,430
V15 Dispensa	5,152	15,172
V16 wc	4,043	11,907
V16 Spogliatoio	10,957	32,270
V17 wc	3,265	9,615
V17 ant	8,319	24,499
V17 wc 1	3,918	11,539
V14 dis	2,886	8,500
V20 Spazio Comune	157,871	464,929
V24 Camera singola	15,125	41,517
V24,1 wc	4,819	13,228
V25 wc	4,693	12,883
V25 Camera Tripla	24,861	68,244
V27-28-29 - spazio di servizio	69,039	189,511
V21 Camera doppia	19,516	53,572
V21 wc	4,987	13,691
V22 wc	4,453	12,225
V22 Camera doppia	18,981	52,102
V23 Camera Doppia	27,497	75,478
V23 wc	5,445	14,947
V31 lavanderia	14,863	40,799
V26 Rip	3,129	8,590

Strutture

Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica

Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica (zona 1-2-3), conformi alla norma EN 771-4", rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). densità 550/600 kg/m3 spessore 37,5 cm, liscio, resistenza al fuoco REI 240	
Spessore: 37,5 cm	Massa superficiale: 285 kg/m²

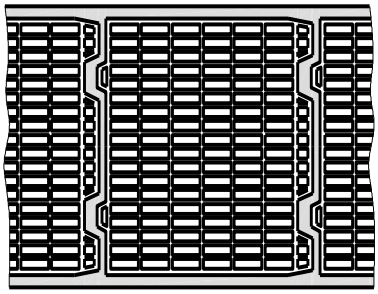

Indice di valutazione (Rw): 50,0 dB

Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201


Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia)	
Spessore: 13 cm	Massa superficiale: 136 kg/m²



Indice di valutazione (Rw): 42,9 dB

Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm

Solaio con travetti a traliccio (interasse = 50 cm) e pignatte tipo A da 20 cm con 4 cm di soletta in calcestruzzo e 15 mm di intonaco all'intradosso.	
Spessore: 25,5 cm	Massa superficiale: 340 kg/m²

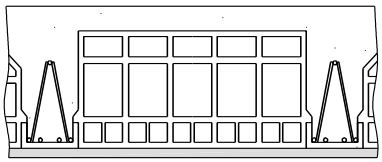

Indice di valutazione (Rw): 50,0 dB

Indice di valutazione livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (Ln,w): 50,0 dB

Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura

Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzoa spessore variabilei spessore con 5 cm di finitura	
Spessore: 50 cm	Massa superficiale: 509 kg/m²



Indice di valutazione (Rw): 55,0 dB

Indice di valutazione livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (Ln,w): 69,0 dB

Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata


Solaio a pannelli prefabbricati in lamiera grecata, con lamiera i acciaio con 4 cm di soletta in calcestruzzo e 15 mm di intonaco all'intradosso.	
Spessore: 28,5 cm	Massa superficiale: 460 kg/m²

Indice di valutazione (Rw): 53,0 dB

Indice di valutazione livello di pressione sonora di calpestio normalizzato (Ln,w): 70,8 dB

Serramento con vetrocamera 51dB

Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 51 dB e con guarnizione centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai (caso A) o con guarnizione centrale e guarnizione interna (caso B).

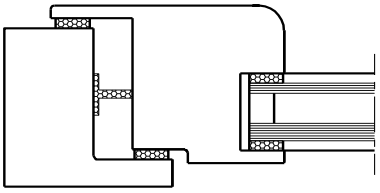

Indice di valutazione (Rw): 45,0 dB

Isolamento dal rumore proveniente dall'esterno per via aerea

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V3 - Ufficio	46,1	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE W.C.	48,1	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V5 - Sala Riunioni	50,0	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V6 - Ambulatorio	45,3	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE w.c. 3	40,2	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE w.c. 4	42,0	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V2 - open Space	48,7	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V8 - w.c	56,8	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V8 wc	46,6	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V9 - rip.	47,3	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V10 - Deposito	49,2	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V11 - Locale Tecnico	43,2	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V8 wc 1	43,4	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V12 - Cucina	45,9	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V15 Dispensa	46,3	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V16 wc	47,6	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V16 Spogliatoio	44,8	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V17 wc	45,6	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V17 ant	47,2	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V20 Spazio Comune	45,4	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V24 Camera singola	42,5	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V24,1 wc	49,4	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V25 wc	49,4	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V25 Camera Tripla	43,4	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	43,6	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V21 Camera doppia	43,2	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V21 wc	49,4	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V22 wc	49,4	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V22 Camera doppia	44,6	40	VERIFICATO


Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V23 Camera Doppia	44,1	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V23 wc	49,4	40	VERIFICATO


Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V31 lavanderia	41,7	40	VERIFICATO

Locale ricevente	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	
ZONE V26 Rip	44,0	40	VERIFICATO


PIANTA PIANO TERRA

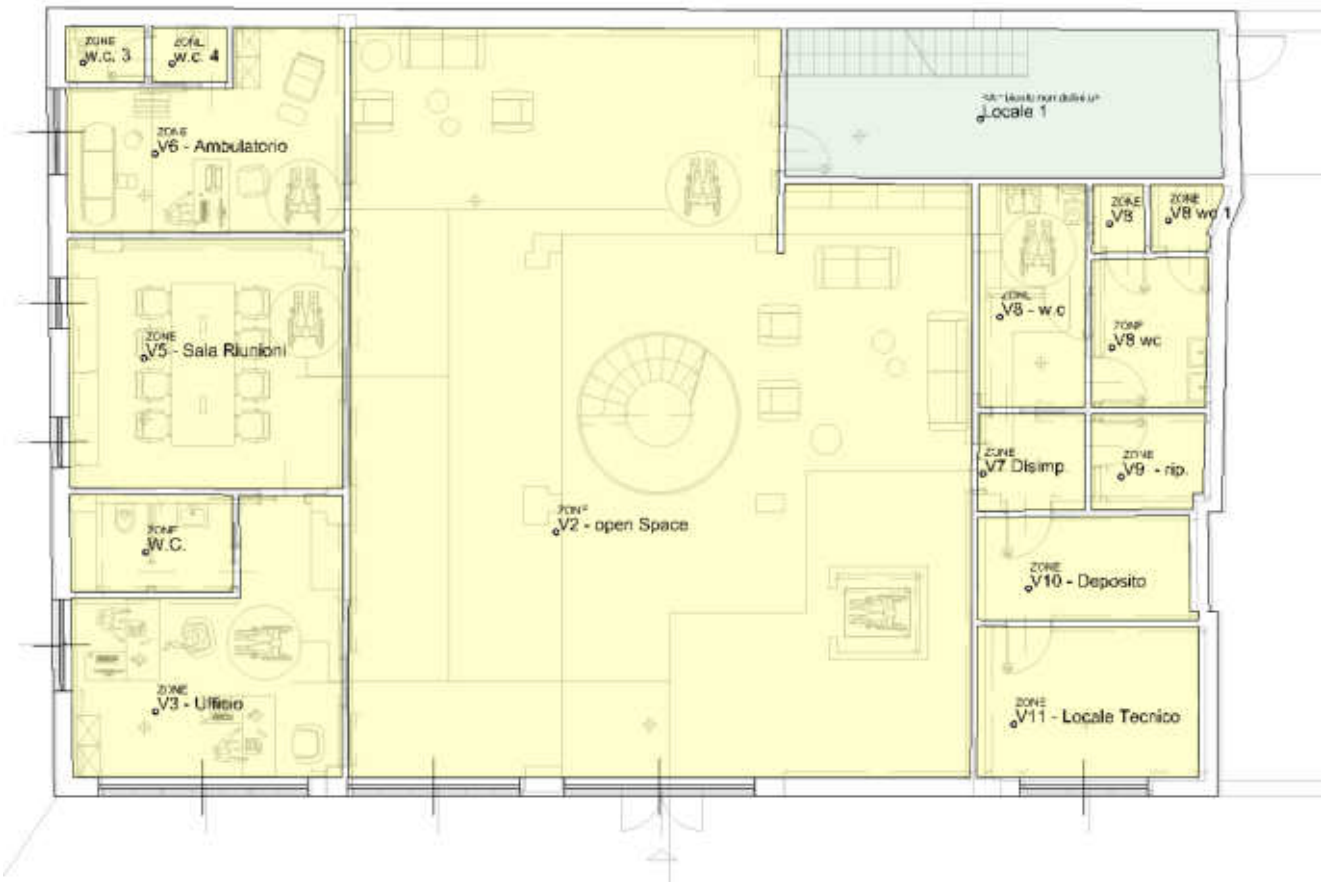

PIANTA PIANO PRIMO

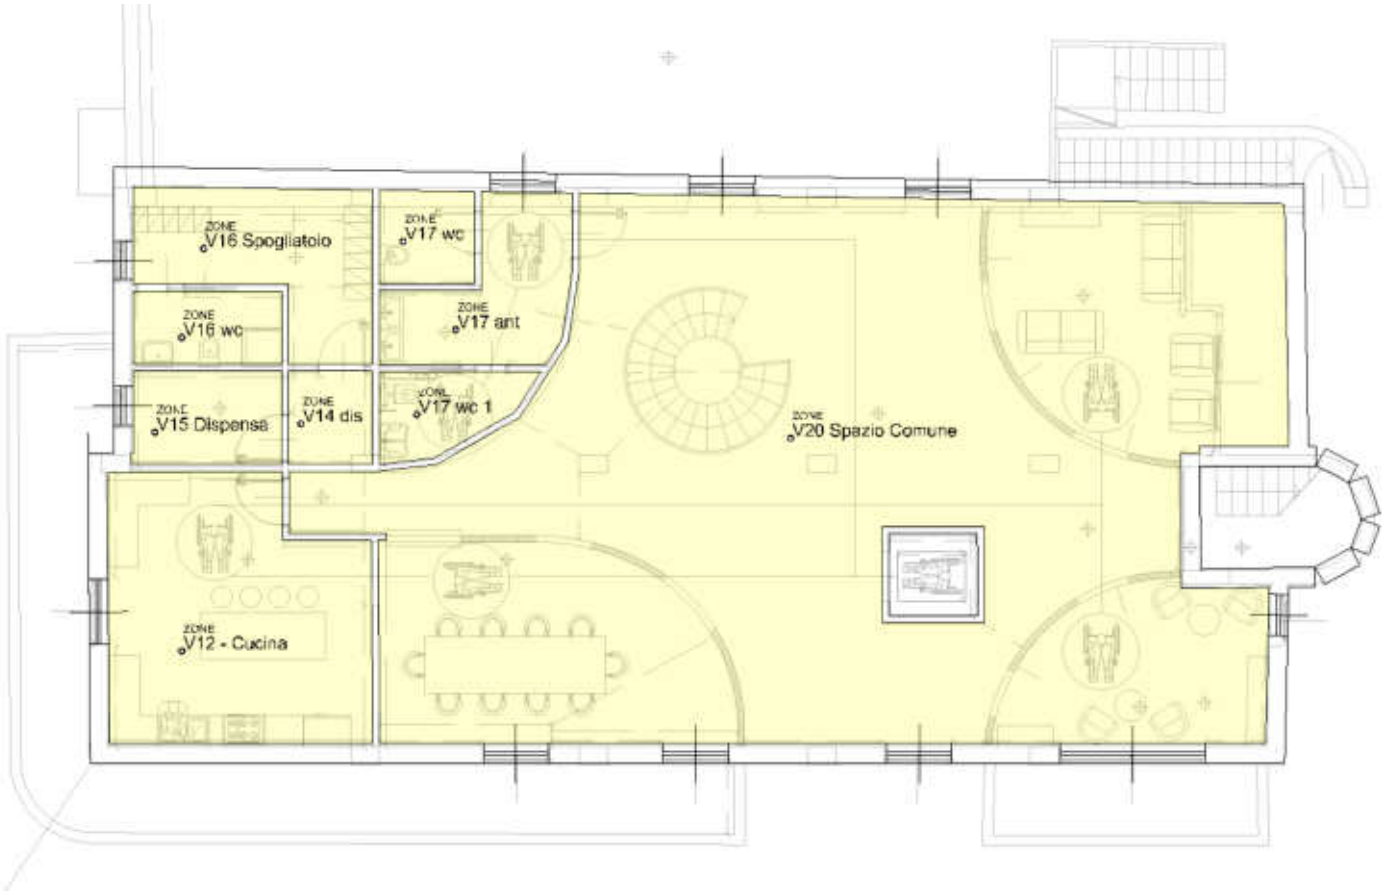

PIANTA PIANO SECONDO

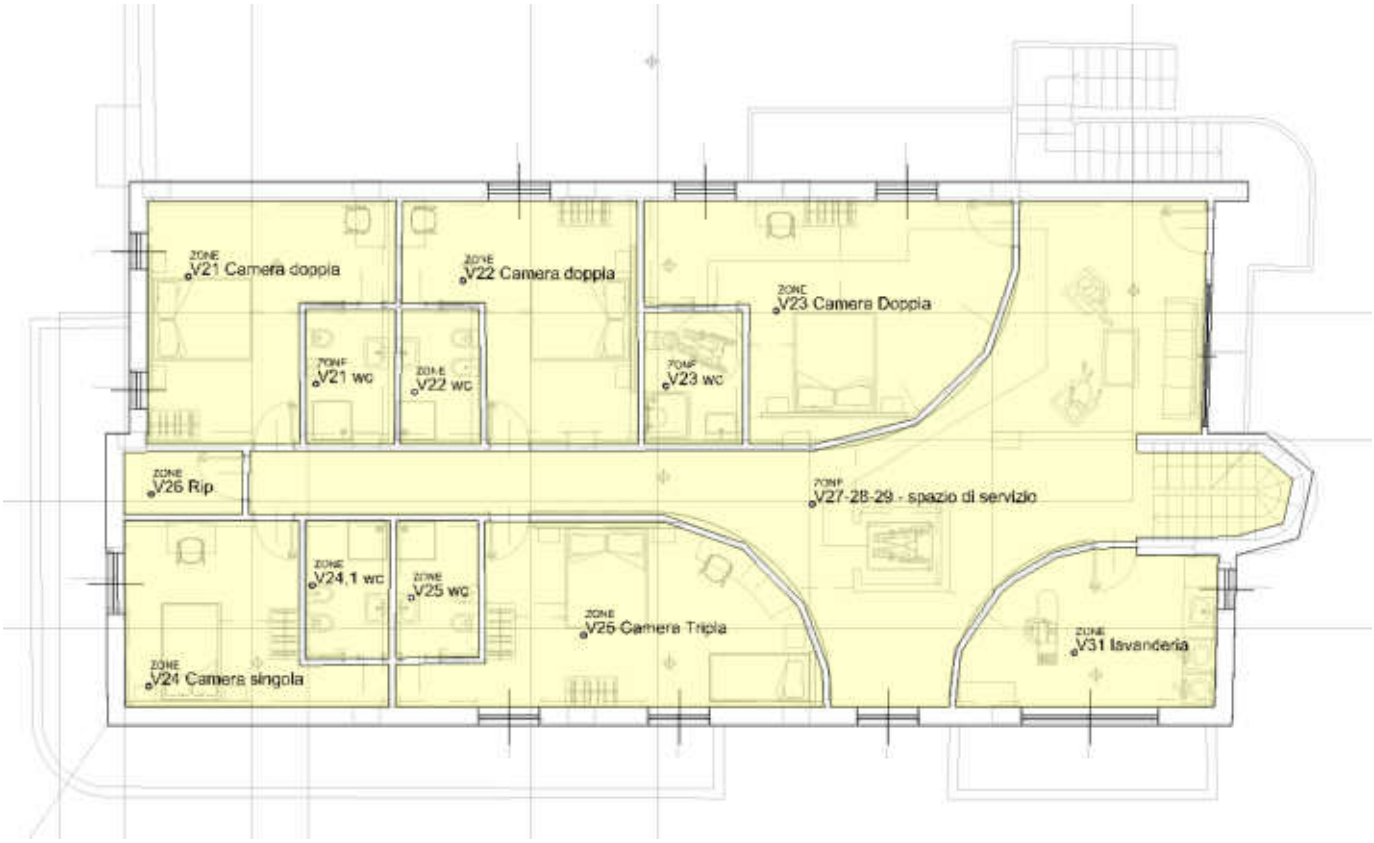

Stima del grado di confidenza della previsione

I modelli di calcolo prevedono le prestazioni di edifici misurate, presupponendo una buona mano d'opera ed un'elevata accuratezza delle misurazioni. L'accuratezza della previsione tramite i modelli presentati dipende da molti fattori: l'accuratezza dei dati di ingresso, l'adattabilità della situazione al modello, il tipo di prodotti e giunti implicati, la geometria della situazione e la mano d'opera. Non è pertanto possibile specificare l'accuratezza delle previsioni in generale per tutti i tipi di situazioni ed applicazioni. I dati relativi all'accuratezza dovranno essere raccolti in futuro confrontando i risultati del modello con una varietà di situazioni d'opera. Tuttavia si possono fornire alcune indicazioni.

L'esperienza prevalente nell'applicazione di simili modelli è stata finora acquisita con edifici dove gli elementi strutturali di base erano omogenei, cioè muri di mattoni, calcestruzzo, blocchi di gesso, ecc...

Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea
La valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto all'assorbimento equivalente a partire dagli elementi che costituiscono la facciata è mediamente corretto; l'indice di valutazione evidenzia un scostamento tipo di circa 1,5 dB.
Si presume che la valutazione del potere fonoisolante apparente di una facciata a partire dai suoi elementi costitutivi abbia come minimo lo stesso livello di accuratezza.

Conclusioni

In base al modello di calcolo utilizzato, indicato dalla normativa, l'edificio analizzato rispetta i requisiti acustici passivi come prescritto dal D.P.C.M. 5/12/1997 tabella A.

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	R'w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V2 - open Space	<Ambiente non definito> Locale 1	41,6	0,0	No

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	11,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	8,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	19,9		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			56,8
R2			56,8
R12			56,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			61,0
R2			61,0
R12			60,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,7	6,6
K2		3,7	6,6
K12		3,7	1,0
R1			60,4
R2			60,4
R12			58,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,7	7,6
K2		3,7	7,6
K12		3,7	-0,5
R1			63,8
R2			63,8
R12			61,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,9	6,6
K2	2,9	6,6
K12	2,9	1,0
R1		61,4
R2		61,4
R12		59,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,6
K2		2,9	7,6
K12		2,9	-0,5
R1			64,8
R2			64,8
R12			62,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	R'w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V8 - w.c	<Ambiente non definito> Locale 1	40,0	0,0	No

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,3		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,8
R2			51,8
R12			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,8
R2			51,8
R12			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	6,6
K2		2,1	6,6
K12		2,1	1,0
R1			57,8
R2			57,8
R12			55,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	7,6
K2		2,1	7,6
K12		2,1	-0,5
R1			61,3
R2			61,3
R12			59,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	R'w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V8	<Ambiente non definito> Locale 1	38,5	0,0	No

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,0		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			48,6
R2			48,6
R12			48,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			48,6
R2			48,6
R12			48,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,6
K2		1,0	12,2
K12		1,0	6,6
R1			57,8
R2			59,9
R12			57,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	7,6
K2		1,0	7,6
K12		1,0	-0,5
R1			61,3
R2			61,3
R12			59,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	R'w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V8 wc 1	<Ambiente non definito> Locale 1	40,0	0,0	No

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,3		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			50,2
R2			50,2
R12			50,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			54,3
R2			54,3
R12			53,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	6,6
K12		1,4	1,0
R1			57,8
R2			57,8
R12			55,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	7,6
K2		1,4	7,6
K12		1,4	-0,5
R1			61,3
R2			61,3
R12			59,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V3 - Ufficio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	41,7	43,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	16,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	16,5		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			56,1
R2			56,1
R12			56,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			60,2
R2			60,2
R12			59,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,4	7,3
K2		5,4	7,3
K12		5,4	-0,2
R1			60,1
R2			60,1
R12			57,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,6	7,6
K2		5,6	7,6
K12		5,6	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V3 - Ufficio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V5 - Sala Riunioni	40,1	45,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,1		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,7
R2			51,7
R12			51,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,7
R2			51,7
R12			51,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,3
K2		1,9	14,8
K12		1,9	7,3
R1			60,4
R2			62,8
R12			60,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	7,6
K2		2,0	7,6
K12		2,0	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V3 - Ufficio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> W.C.	41,6	43,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	9,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	15,2		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			55,7
R2			55,7
R12			55,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			59,8
R2			59,8
R12			58,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	7,3
K2		1,7	7,3
K12		1,7	-0,2
R1			64,8
R2			64,8
R12			62,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,6
K2		1,9	7,6
K12		1,9	-0,5
R1			65,5
R2			65,5
R12			63,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	3,2	7,3
K2	3,2	7,3
K12	3,2	-0,2
R1		62,0
R2		62,0
R12		59,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,2	7,6
K2		3,2	7,6
K12		3,2	-0,5
R1			63,3
R2			63,3
R12			61,2

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V3 - Ufficio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V12 - Cucina	48,9	49,8

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	18,3	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	18,3		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	-0,2
K12		1,6	7,3
R1			65,9
R2			63,5
R12			65,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,3	-0,2
K2		0,3	7,3
K12		0,3	7,3
R1			71,2
R2			73,6
R12			73,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,2	-0,2
K2		3,2	7,3
K12		3,2	7,3
R1			60,4
R2			62,8
R12			62,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,5	3,0
K2		3,5	5,9
K12		3,5	5,9
R1			63,2
R2			64,6
R12			64,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,0	5,9
K2		5,0	5,9
K12		5,0	8,9

R1	63,1
R2	63,1
R12	64,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,9	7,3
K2		3,9	-0,2
K12		3,9	7,3
R1			62,0
R2			59,5
R12			62,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V3 - Ufficio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	42,6	51,4

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,0	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,0		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,3	-0,2
K2		5,3	7,3
K12		5,3	7,3
R1			50,4
R2			52,8
R12			52,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	-0,2
K12		1,6	7,3
R1			57,9
R2			55,5
R12			57,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	7,3
K2		1,2	-0,2
K12		1,2	7,3
R1			59,4
R2			57,0
R12			59,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	-0,2
K12		1,6	7,3
R1			58,0
R2			55,6
R12			58,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,9	7,3
K2		3,9	-0,2
K12		3,9	7,3
R1			54,1
R2			51,7
R12			54,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE W.C.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V3 - Ufficio	41,6	37,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	9,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	15,2		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			59,8
R2			59,8
R12			58,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			55,7
R2			55,7
R12			55,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,2	7,3
K2		3,2	7,3
K12		3,2	-0,2
R1			62,0
R2			62,0
R12			59,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,2	7,6
K2		3,2	7,6
K12		3,2	-0,5
R1			63,3
R2			63,3
R12			61,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,7	7,3
K2	1,7	7,3
K12	1,7	-0,2
R1		64,8
R2		64,8
R12		62,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,6
K2		1,9	7,6
K12		1,9	-0,5
R1			65,5
R2			65,5
R12			63,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE	<Ambiente adiacente o stesso ambiente>	41,2	39,2
W.C.	V5 - Sala Riunioni		

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	9,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	9,5		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			57,8
R2			57,8
R12			56,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			53,7
R2			53,7
R12			53,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,1	5,9
K2		3,1	8,9
K12		3,1	5,9
R1			58,8
R2			60,3
R12			62,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,2	7,6
K2		3,2	7,6
K12		3,2	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE	<Ambiente adiacente o stesso ambiente>	46,3	47,0
W.C.	V12 - Cucina		

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,1	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,1		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,2	-0,2
K2		3,2	7,3
K12		3,2	7,3
R1			54,9
R2			57,3
R12			57,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	-0,2
K2		1,6	7,3
K12		1,6	7,3
R1			57,9
R2			60,3
R12			60,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	7,3
K2		2,8	-0,2
K12		2,8	7,3
R1			57,9
R2			55,5
R12			57,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	3,0
K2		1,6	5,9
K12		1,6	5,9
R1			61,1
R2			62,6
R12			62,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	41,3	43,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	14,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	14,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			55,5
R2			55,5
R12			55,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			55,5
R2			55,5
R12			55,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,2	7,3
K2		5,2	14,8
K12		5,2	7,3
R1			59,7
R2			62,2
R12			59,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,9	7,6
K2		4,9	7,6
K12		4,9	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V6 - Ambulatorio	41,7	43,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	16,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	16,2		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			60,1
R2			60,1
R12			59,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			56,0
R2			56,0
R12			56,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,0	10,3
K2		5,0	10,3
K12		5,0	1,2
R1			61,9
R2			63,4
R12			57,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	6,6
K2		0,5	12,2
K12		0,5	6,6
R1			68,3
R2			70,4
R12			68,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,5	7,6
K2		5,5	7,6

K12	5,5	-0,5
R1		61,2
R2		61,2
R12		59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> W.C.	41,2	45,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	9,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	9,5		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			53,7
R2			53,7
R12			53,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			57,8
R2			57,8
R12			56,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,1	8,9
K2		3,1	5,9
K12		3,1	5,9
R1			60,3
R2			58,8
R12			62,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,2	7,6
K2		3,2	7,6
K12		3,2	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V3 - Ufficio	40,1	46,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,1		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,7
R2			51,7
R12			51,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,7
R2			51,7
R12			51,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	14,8
K2		1,9	7,3
K12		1,9	7,3
R1			62,8
R2			60,4
R12			60,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	7,6
K2		2,0	7,6
K12		2,0	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V15 Dispensa	45,9	53,8

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,2	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,2		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	-0,2
K2		2,7	7,3
K12		2,7	7,3
R1			54,7
R2			57,1
R12			57,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	7,3
K2		1,5	-0,2
K12		1,5	7,3
R1			59,8
R2			57,4
R12			59,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	-0,2
K12		2,9	7,3
R1			56,9
R2			54,5
R12			56,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	5,9
K2		1,5	3,0
K12		1,5	5,9
R1			62,0
R2			60,6
R12			62,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 wc	45,7	53,8

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,0	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,0		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	-0,2
K12		2,9	7,3
R1			56,7
R2			54,3
R12			56,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	7,3
K2		1,4	-0,2
K12		1,4	7,3
R1			59,8
R2			57,4
R12			59,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	-0,2
K12		2,9	7,3
R1			56,7
R2			54,3
R12			56,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	5,9
K2		1,4	3,0
K12		1,4	5,9
R1			62,0
R2			60,6
R12			62,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 Spogliatoio	46,9	50,9

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	10,6	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	10,6		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,6	-0,2
K2		4,6	7,3
K12		4,6	7,3
R1			56,5
R2			58,9
R12			58,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	5,9
K2		1,8	3,0
K12		1,8	5,9
R1			65,2
R2			63,8
R12			65,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	-0,2
K12		2,9	7,3
R1			60,9
R2			58,5
R12			60,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	7,3
K2		1,4	-0,2
K12		1,4	7,3
R1			64,0
R2			61,6
R12			64,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	-0,2
K12		1,6	7,3
R1			63,4
R2			61,0
R12			63,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	7,3
K2		1,4	-0,2
K12		1,4	7,3
R1			64,0
R2			61,6
R12			64,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	7,3
K2		1,8	-0,2
K12		1,8	7,3
R1			63,0
R2			60,6
R12			63,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V14 dis	44,7	55,1

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,4	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	2,4		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	-0,2
K2		1,6	7,3
K12		1,6	7,3
R1			54,6
R2			57,0
R12			57,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	7,3
K2		1,5	-0,2
K12		1,5	7,3
R1			57,3
R2			54,9
R12			57,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	-0,2
K12		1,6	7,3
R1			57,0
R2			54,6
R12			57,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	7,3
K2		1,5	-0,2
K12		1,5	7,3
R1			57,3
R2			54,9
R12			57,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V6 - Ambulatorio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V5 - Sala Riunioni	41,7	42,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	16,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	16,2		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			55,9
R2			55,9
R12			55,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			60,1
R2			60,1
R12			59,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,0	10,3
K2		5,0	10,3
K12		5,0	1,2
R1			63,4
R2			61,9
R12			57,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	12,2
K2		0,5	6,6
K12		0,5	6,6
R1			70,4
R2			68,3
R12			68,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,5	7,6
K2		5,5	7,6

K12	5,5	-0,5
R1		61,2
R2		61,2
R12		59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V6 - Ambulatorio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	41,3	43,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	12,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	12,1		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			58,8
R2			58,8
R12			57,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			54,7
R2			54,7
R12			54,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,3	10,3
K2		0,3	10,3
K12		0,3	1,2
R1			74,7
R2			73,2
R12			69,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,8	6,6
K2		3,8	6,6
K12		3,8	1,0
R1			58,1
R2			58,1
R12			56,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,0	7,6
K2		4,0	7,6
K12		4,0	-0,5

R1	61,3
R2	61,3
R12	59,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V6 - Ambulatorio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> w.c. 4	40,8	44,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	7,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			56,8
R2			56,8
R12			55,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			52,7
R2			52,7
R12			52,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	6,6
K2		1,1	6,6
K12		1,1	1,0
R1			61,6
R2			61,6
R12			59,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	7,6
K2		1,1	7,6
K12		1,1	-0,5
R1			65,1
R2			65,1
R12			63,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,5	6,6
K2	1,5	6,6
K12	1,5	1,0
R1		60,2
R2		60,2
R12		58,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	7,6
K2		1,5	7,6
K12		1,5	-0,5
R1			63,6
R2			63,6
R12			61,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V6 - Ambulatorio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> w.c. 3	40,1	46,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			54,7
R2			54,7
R12			53,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			50,5
R2			50,5
R12			50,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	6,6
K12		1,6	1,0
R1			57,8
R2			57,8
R12			55,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,6
K2		1,6	7,6
K12		1,6	-0,5
R1			61,3
R2			61,3
R12			59,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE w.c. 3	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V6 - Ambulatorio	40,1	35,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			50,5
R2			50,5
R12			50,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			54,7
R2			54,7
R12			53,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	6,6
K12		1,6	1,0
R1			57,8
R2			57,8
R12			55,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,6
K2		1,6	7,6
K12		1,6	-0,5
R1			61,3
R2			61,3
R12			59,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE w.c. 3	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> w.c. 4	39,4	36,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,2		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			53,1
R2			53,1
R12			52,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			48,9
R2			48,9
R12			48,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	6,6
K2		1,1	6,6
K12		1,1	1,0
R1			57,8
R2			57,8
R12			55,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	7,6
K2		1,1	7,6
K12		1,1	-0,5
R1			61,3
R2			61,3
R12			59,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE w.c. 4	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> w.c. 3	39,4	36,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,2		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			48,9
R2			48,9
R12			48,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			53,1
R2			53,1
R12			52,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	6,6
K2		1,1	6,6
K12		1,1	1,0
R1			57,8
R2			57,8
R12			55,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	7,6
K2		1,1	7,6
K12		1,1	-0,5
R1			61,3
R2			61,3
R12			59,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE w.c. 4	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V6 - Ambulatorio	40,8	34,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	7,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			52,7
R2			52,7
R12			52,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			56,8
R2			56,8
R12			55,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	6,6
K2		1,5	6,6
K12		1,5	1,0
R1			60,2
R2			60,2
R12			58,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	7,6
K2		1,5	7,6
K12		1,5	-0,5
R1			63,6
R2			63,6
R12			61,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,1	6,6
K2	1,1	6,6
K12	1,1	1,0
R1		61,6
R2		61,6
R12		59,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	7,6
K2		1,1	7,6
K12		1,1	-0,5
R1			65,1
R2			65,1
R12			63,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V6 - Ambulatorio	41,3	52,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	12,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	12,1		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			54,7
R2			54,7
R12			54,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			58,8
R2			58,8
R12			57,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,3	10,3
K2		0,3	10,3
K12		0,3	1,2
R1			73,2
R2			74,7
R12			69,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,8	6,6
K2		3,8	6,6
K12		3,8	1,0
R1			58,1
R2			58,1
R12			56,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,0	7,6
K2		4,0	7,6
K12		4,0	-0,5

R1	61,3
R2	61,3
R12	59,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V5 - Sala Riunioni	41,3	51,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	14,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	14,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			55,5
R2			55,5
R12			55,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			55,5
R2			55,5
R12			55,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,2	14,8
K2		5,2	7,3
K12		5,2	7,3
R1			62,2
R2			59,7
R12			59,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,9	7,6
K2		4,9	7,6
K12		4,9	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V3 - Ufficio	41,7	51,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	16,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	16,5		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			60,2
R2			60,2
R12			59,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			56,0
R2			56,0
R12			56,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,4	7,3
K2		5,4	7,3
K12		5,4	-0,2
R1			60,1
R2			60,1
R12			57,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,6	7,6
K2		5,6	7,6
K12		5,6	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V11 - Locale Tecnico	41,1	53,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	8,8		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			53,3
R2			53,3
R12			53,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			57,5
R2			57,5
R12			56,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	7,3
K2		3,0	7,3
K12		3,0	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	7,6
K2		3,0	7,6
K12		3,0	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V10 - Deposito	40,1	54,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,0		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,6
R2			51,6
R12			51,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,6
R2			51,6
R12			51,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	7,3
K2		2,0	7,3
K12		2,0	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	7,6
K2		2,0	7,6
K12		2,0	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V7 Disimp.	40,0	54,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,4
R2			51,4
R12			51,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,4
R2			51,4
R12			51,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,3
K2		1,9	7,3
K12		1,9	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,6
K2		1,9	7,6
K12		1,9	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 - w.c	41,1	52,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	13,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	13,1		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			55,0
R2			55,0
R12			55,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			55,0
R2			55,0
R12			55,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,5	7,3
K2		3,5	7,3
K12		3,5	-0,2
R1			60,9
R2			60,9
R12			58,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	6,6
K2		0,9	6,6
K12		0,9	1,0
R1			64,9
R2			64,9
R12			62,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,4	7,6
K2		4,4	7,6
K12		4,4	-0,5
R1			61,3
R2			61,3

R12	59,2

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 wc	45,3	63,3

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,7	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	2,7		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	-0,2
K2		1,8	7,3
K12		1,8	7,3
R1			54,6
R2			57,1
R12			57,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	7,3
K2		1,5	-0,2
K12		1,5	7,3
R1			57,7
R2			55,3
R12			57,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	7,3
K2		1,8	-0,2
K12		1,8	7,3
R1			57,1
R2			54,6
R12			57,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	5,9
K2		1,5	3,0
K12		1,5	5,9
R1			60,0
R2			58,5
R12			60,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 ant	46,6	59,9

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,9	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	7,9		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	7,3
K2		2,8	-0,2
K12		2,8	7,3
R1			59,7
R2			57,3
R12			59,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	7,3
K2		0,6	-0,2
K12		0,6	7,3
R1			66,6
R2			64,2
R12			66,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	7,3
K2		1,3	-0,2
K12		1,3	7,3
R1			62,9
R2			60,5
R12			62,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	7,3
K2		1,5	-0,2
K12		1,5	7,3
R1			62,5
R2			60,1
R12			62,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	5,9
K2		1,8	3,0
K12		1,8	5,9
R1			64,0
R2			62,5
R12			64,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	7,3
K2		1,8	-0,2
K12		1,8	7,3
R1			61,7
R2			59,3
R12			61,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	7,3
K2		1,5	-0,2
K12		1,5	7,3
R1			62,4
R2			60,0
R12			62,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	-0,2
K2		1,4	7,3
K12		1,4	7,3
R1			60,2
R2			62,6
R12			62,6

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 wc 1	45,1	62,1

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,4	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,4		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	7,3
K2		0,8	-0,2
K12		0,8	7,3
R1			61,7
R2			59,3
R12			61,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	7,3
K2		1,8	-0,2
K12		1,8	7,3
R1			58,0
R2			55,6
R12			58,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	7,3
K2		0,9	-0,2
K12		0,9	7,3
R1			60,8
R2			58,4
R12			60,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	7,3
K2		2,8	-0,2
K12		2,8	7,3
R1			56,0
R2			53,6
R12			56,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	-0,2
K2		1,5	7,3
K12		1,5	7,3
R1			56,4
R2			58,8
R12			58,8

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	50,5	52,3

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	110,1	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	110,1		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	7,3
K2		1,5	-0,2
K12		1,5	7,3
R1			74,0
R2			71,6
R12			74,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	7,3
K2		1,3	-0,2
K12		1,3	7,3
R1			74,4
R2			72,0
R12			74,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	7,3
K2		0,6	-0,2
K12		0,6	7,3
R1			78,0
R2			75,6
R12			78,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	7,3
K2		0,9	-0,2
K12		0,9	7,3
R1			76,0
R2			73,6
R12			76,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	7,3
K2		1,8	-0,2
K12		1,8	7,3
R1			73,2
R2			70,7
R12			73,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	7,3
K2		0,8	-0,2
K12		0,8	7,3
R1			76,8
R2			74,4
R12			76,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,3	-0,2
K2		5,3	7,3
K12		5,3	7,3
R1			66,0
R2			68,4
R12			68,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		12,3	5,9
K2		12,3	5,9
K12		12,3	8,9
R1			67,0
R2			67,0
R12			68,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	-0,2
K2		2,9	7,3
K12		2,9	7,3
R1			68,6
R2			71,0
R12			71,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	-0,2
K2		2,0	7,3
K12		2,0	7,3
R1			70,2
R2			72,6
R12			72,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**

K1	1,9	-0,2
K2	1,9	7,3
K12	1,9	7,3
R1		70,4
R2		72,8
R12		72,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,2	-0,2
K2		3,2	7,3
K12		3,2	7,3
R1			68,2
R2			70,7
R12			70,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,7	5,9
K2		3,7	3,0
K12		3,7	5,9
R1			72,2
R2			70,7
R12			72,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,9	5,9
K2		4,9	3,0
K12		4,9	5,9
R1			71,0
R2			69,5
R12			71,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	7,3
K2		1,7	-0,2
K12		1,7	7,3
R1			73,4
R2			71,0
R12			73,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	-0,2
K12		1,6	7,3
R1			73,7
R2			71,2
R12			73,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**

Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	7,3
K2		1,7	-0,2
K12		1,7	7,3
R1			73,4
R2			71,0
R12			73,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	-0,2
K12		1,6	7,3
R1			73,7
R2			71,2
R12			73,7

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8 - w.c	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 wc	41,0	41,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	8,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			53,2
R2			53,2
R12			53,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	8,7
K2		3,0	8,7
K12		3,0	8,7
R1			56,2
R2			56,2
R12			56,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	7,3
K12		2,9	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,6
K2		2,9	7,6
K12		2,9	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8 - w.c	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8	39,2	42,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,0		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			49,9
R2			49,9
R12			49,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			49,9
R2			49,9
R12			49,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	8,9
K2		0,5	5,9
K12		0,5	5,9
R1			64,7
R2			63,3
R12			66,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	12,2
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			59,9
R2			57,8
R12			57,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	7,6
K2		1,4	7,6

K12	1,4	-0,5
R1		61,3
R2		61,3
R12		59,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8 - w.c	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	41,1	39,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	13,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	13,1		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			55,0
R2			55,0
R12			55,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			55,0
R2			55,0
R12			55,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,5	7,3
K2		3,5	7,3
K12		3,5	-0,2
R1			60,9
R2			60,9
R12			58,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	6,6
K2		0,9	6,6
K12		0,9	1,0
R1			64,9
R2			64,9
R12			62,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,4	7,6
K2		4,4	7,6
K12		4,4	-0,5
R1			61,3
R2			61,3

R12	59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8 - w.c	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V7 Disimp.	40,6	42,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,2		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	8,7
K2		3,0	8,7
K12		3,0	8,7
R1			54,8
R2			54,8
R12			54,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,8
R2			51,8
R12			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	7,3
K2		2,1	7,3
K12		2,1	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	7,6
K2		2,1	7,6
K12		2,1	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8 - w.c	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	46,8	48,2

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,6	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,6		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	5,9
K2		2,1	3,0
K12		2,1	5,9
R1			62,4
R2			61,0
R12			62,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,2	-0,2
K2		3,2	7,3
K12		3,2	7,3
R1			56,0
R2			58,5
R12			58,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	-0,2
K2		2,1	7,3
K12		2,1	7,3
R1			57,8
R2			60,2
R12			60,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	-0,2
K2		2,9	7,3
K12		2,9	7,3
R1			56,4
R2			58,8
R12			58,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 wc 1	39,6	42,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,4		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			49,1
R2			49,1
R12			49,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			53,3
R2			53,3
R12			52,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	14,8
K2		1,1	7,3
K12		1,1	7,3
R1			62,4
R2			60,0
R12			60,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	7,6
K2		1,1	7,6
K12		1,1	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8	38,7	42,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,1		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			48,8
R2			48,8
R12			48,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			48,8
R2			48,8
R12			48,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	14,8
K2		1,0	7,3
K12		1,0	7,3
R1			62,4
R2			60,0
R12			60,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	7,6
K2		1,0	7,6
K12		1,0	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 - w.c	41,0	39,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	8,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	8,7
K2		3,0	8,7
K12		3,0	8,7
R1			56,2
R2			56,2
R12			56,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			53,2
R2			53,2
R12			53,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	7,3
K12		2,9	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,6
K2		2,9	7,6
K12		2,9	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V9 - rip.	41,3	41,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			56,2
R2			56,2
R12			55,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	8,7
K2		3,0	8,7
K12		3,0	8,7
R1			55,1
R2			55,1
R12			55,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	7,3
K2		2,2	7,3
K12		2,2	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	7,6
K2		2,2	7,6
K12		2,2	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	47,0	46,9

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,7	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,7		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	-0,2
K2		1,1	7,3
K12		1,1	7,3
R1			60,6
R2			63,0
R12			63,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	-0,2
K2		1,0	7,3
K12		1,0	7,3
R1			60,9
R2			63,3
R12			63,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	-0,2
K2		2,9	7,3
K12		2,9	7,3
R1			56,4
R2			58,9
R12			58,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	-0,2
K2		2,2	7,3
K12		2,2	7,3
R1			57,6
R2			60,0
R12			60,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	3,0
K2		3,0	5,9
K12		3,0	5,9
R1			59,6
R2			61,0
R12			61,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 - w.c	39,1	34,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,0		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,3	5,7
K2		3,3	5,7
K12		3,3	5,7
R1			49,6
R2			49,6
R12			49,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			49,9
R2			49,9
R12			49,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	5,9
K2		0,5	8,9
K12		0,5	5,9
R1			63,3
R2			64,7
R12			66,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	12,2
K12		1,4	6,6
R1			57,8
R2			59,9
R12			57,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	7,6
K2		1,4	7,6

K12	1,4	-0,5
R1		61,3
R2		61,3
R12		59,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 wc	38,4	34,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,1		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,3	5,7
K2		3,3	5,7
K12		3,3	5,7
R1			48,4
R2			48,4
R12			48,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,3	5,7
K2		3,3	5,7
K12		3,3	5,7
R1			48,4
R2			48,4
R12			48,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	7,3
K2		1,0	14,8
K12		1,0	7,3
R1			60,0
R2			62,4
R12			60,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	7,6
K2		1,0	7,6
K12		1,0	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 wc 1	39,1	34,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,0		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			49,8
R2			49,8
R12			49,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,3	5,7
K2		3,3	5,7
K12		3,3	5,7
R1			49,5
R2			49,5
R12			49,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	6,6
K2		1,3	12,2
K12		1,3	6,6
R1			57,8
R2			59,9
R12			57,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	7,6
K2		1,3	7,6
K12		1,3	-0,5
R1			61,3
R2			61,3
R12			59,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V7 Disimp.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V9 - rip.	40,4	38,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	8,7
K2		3,0	8,7
K12		3,0	8,7
R1			54,4
R2			54,4
R12			54,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,4
R2			51,4
R12			51,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,3
K2		1,9	7,3
K12		1,9	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,6
K2		1,9	7,6
K12		1,9	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V7 Disimp.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 - w.c	40,6	38,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,2		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,8
R2			51,8
R12			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	8,7
K2		3,0	8,7
K12		3,0	8,7
R1			54,8
R2			54,8
R12			54,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	7,3
K2		2,1	7,3
K12		2,1	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	7,6
K2		2,1	7,6
K12		2,1	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V7 Disimp.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	40,0	38,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,4
R2			51,4
R12			51,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,4
R2			51,4
R12			51,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,3
K2		1,9	7,3
K12		1,9	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,6
K2		1,9	7,6
K12		1,9	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V7 Disimp.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V10 - Deposito	40,1	38,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,2		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,8
R2			51,8
R12			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,8
R2			51,8
R12			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	7,3
K2		2,1	7,3
K12		2,1	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	7,6
K2		2,1	7,6
K12		2,1	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V7 Disimp.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	45,6	45,5

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,0	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,0		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	-0,2
K2		1,9	7,3
K12		1,9	7,3
R1			56,1
R2			58,5
R12			58,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	-0,2
K2		2,1	7,3
K12		2,1	7,3
R1			55,6
R2			58,0
R12			58,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	-0,2
K2		1,9	7,3
K12		1,9	7,3
R1			56,0
R2			58,5
R12			58,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	-0,2
K2		2,1	7,3
K12		2,1	7,3
R1			55,6
R2			58,0
R12			58,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V9 - rip.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 wc	41,3	39,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	8,7
K2		3,0	8,7
K12		3,0	8,7
R1			55,1
R2			55,1
R12			55,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			56,2
R2			56,2
R12			55,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	7,3
K2		2,2	7,3
K12		2,2	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	7,6
K2		2,2	7,6
K12		2,2	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V9 - rip.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V7 Disimp.	40,4	39,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,4
R2			51,4
R12			51,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	8,7
K2		3,0	8,7
K12		3,0	8,7
R1			54,4
R2			54,4
R12			54,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,3
K2		1,9	7,3
K12		1,9	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,6
K2		1,9	7,6
K12		1,9	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V9 - rip.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V10 - Deposito	40,7	39,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			55,6
R2			55,6
R12			54,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,5
R2			51,5
R12			51,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	7,3
K2		0,8	7,3
K12		0,8	-0,2
R1			63,6
R2			63,6
R12			61,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,6
K2		1,9	7,6
K12		1,9	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V9 - rip.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	46,0	46,7

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,4	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,4		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	-0,2
K2		2,2	7,3
K12		2,2	7,3
R1			54,7
R2			57,1
R12			57,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	-0,2
K2		1,9	7,3
K12		1,9	7,3
R1			55,4
R2			57,8
R12			57,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	-0,2
K2		0,5	7,3
K12		0,5	7,3
R1			61,6
R2			64,0
R12			64,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	5,9
K2		1,4	3,0
K12		1,4	5,9
R1			61,4
R2			60,0
R12			61,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	3,0
K2		1,4	5,9
K12		1,4	5,9
R1			59,8
R2			61,3
R12			61,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V10 - Deposito	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V9 - rip.	40,7	42,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,5
R2			51,5
R12			51,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			55,6
R2			55,6
R12			54,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	7,3
K2		0,8	7,3
K12		0,8	-0,2
R1			63,6
R2			63,6
R12			61,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,6
K2		1,9	7,6
K12		1,9	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V10 - Deposito	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V7 Disimp.	40,1	41,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,2		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,8
R2			51,8
R12			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,8
R2			51,8
R12			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	7,3
K2		2,1	7,3
K12		2,1	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	7,6
K2		2,1	7,6
K12		2,1	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V10 - Deposito	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	40,1	41,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,0		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,7
R2			51,7
R12			51,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			51,7
R2			51,7
R12			51,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	7,3
K2		2,0	7,3
K12		2,0	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	7,6
K2		2,0	7,6
K12		2,0	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V10 - Deposito	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V11 - Locale Tecnico	41,5	39,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	12,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	12,9		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			59,1
R2			59,1
R12			58,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			55,0
R2			55,0
R12			55,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,1	7,3
K2		4,1	7,3
K12		4,1	-0,2
R1			60,2
R2			60,2
R12			57,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,4	7,6
K2		4,4	7,6
K12		4,4	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V10 - Deposito	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	46,6	48,5

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,5	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,5		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	-0,2
K2		0,5	7,3
K12		0,5	7,3
R1			63,6
R2			66,0
R12			66,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	-0,2
K2		2,1	7,3
K12		2,1	7,3
R1			57,0
R2			59,4
R12			59,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	-0,2
K2		2,0	7,3
K12		2,0	7,3
R1			57,2
R2			59,6
R12			59,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	-0,2
K2		2,7	7,3
K12		2,7	7,3
R1			55,9
R2			58,3
R12			58,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	5,9
K2		1,8	3,0
K12		1,8	5,9
R1			62,4
R2			60,9
R12			62,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V11 - Locale Tecnico	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V10 - Deposito	41,5	41,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	12,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	12,9		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			55,0
R2			55,0
R12			55,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			59,1
R2			59,1
R12			58,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,1	7,3
K2		4,1	7,3
K12		4,1	-0,2
R1			60,2
R2			60,2
R12			57,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,4	7,6
K2		4,4	7,6
K12		4,4	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V11 - Locale Tecnico	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	41,1	42,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	8,8		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			57,5
R2			57,5
R12			56,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			53,3
R2			53,3
R12			53,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	7,3
K2		3,0	7,3
K12		3,0	-0,2
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	7,6
K2		3,0	7,6
K12		3,0	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V11 - Locale Tecnico	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	48,4	48,4

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	12,8	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	12,8		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,4	-0,2
K2		4,4	7,3
K12		4,4	7,3
R1			57,5
R2			59,9
R12			59,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	-0,2
K2		2,9	7,3
K12		2,9	7,3
R1			59,2
R2			61,6
R12			61,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,4	5,9
K2		4,4	5,9
K12		4,4	8,9
R1			62,1
R2			62,1
R12			63,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	5,9
K2		1,1	3,0
K12		1,1	5,9
R1			68,2
R2			66,8
R12			68,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	3,0
K2		1,9	5,9
K12		1,9	5,9

R1	64,4
R2	65,8
R12	65,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8 wc 1	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8	39,2	35,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,0		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			49,8
R2			49,8
R12			49,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			49,8
R2			49,8
R12			49,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	12,2
K2		1,3	6,6
K12		1,3	6,6
R1			59,9
R2			57,8
R12			57,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	7,6
K2		1,3	7,6
K12		1,3	-0,5
R1			61,3
R2			61,3
R12			59,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V8 wc 1	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 wc	39,6	36,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,4		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	6,3
K2		3,0	6,3
K12		3,0	1,8
R1			53,2
R2			53,2
R12			52,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	5,7
R1			49,1
R2			49,1
R12			49,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	7,3
K2		1,1	14,8
K12		1,1	7,3
R1			60,0
R2			62,4
R12			60,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	509,0	55,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	7,6
K2		1,1	7,6
K12		1,1	-0,5
R1			61,2
R2			61,2
R12			59,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V12 - Cucina	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	41,6	42,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	11,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	0,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	19,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,3
K2		2,9	6,3
K12		2,9	1,8
R1			61,0
R2			61,0
R12			60,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			59,8
R2			59,8
R12			59,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			59,8
R2			59,8
R12			59,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,0	12,2
K2		4,0	6,6
K12		4,0	6,6
R1			62,0
R2			60,0
R12			60,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]

Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,9	7,3
K2		3,9	7,3
K12		3,9	-0,2
R1			62,2
R2			62,2
R12			59,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	6,6
K12		1,6	1,0
R1			64,0
R2			64,0
R12			61,9

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	7,3
K12		1,6	-0,2
R1			66,2
R2			66,2
R12			63,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,6
K2		1,2	6,6
K12		1,2	1,0
R1			65,4
R2			65,4
R12			63,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	7,3
K2		1,2	7,3
K12		1,2	-0,2
R1			67,5
R2			67,5
R12			65,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V12 - Cucina	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V15 Dispensa	41,5	45,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	8,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,3
K2		2,9	6,3
K12		2,9	1,8
R1			57,4
R2			57,4
R12			56,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			56,2
R2			56,2
R12			56,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	9,6
K2		1,0	9,6
K12		1,0	2,8
R1			65,4
R2			65,4
R12			62,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	6,6
K2		1,9	12,2
K12		1,9	6,6
R1			59,7
R2			61,8
R12			59,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	14,8
K2		2,9	7,3
K12		2,9	7,3
R1			62,3
R2			59,9

R12	59,9

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V12 - Cucina	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V3 - Ufficio	48,9	50,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	18,3	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	18,3		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	-0,2
K2		1,6	7,3
K12		1,6	7,3
R1			63,5
R2			65,9
R12			65,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,3	7,3
K2		0,3	-0,2
K12		0,3	7,3
R1			73,6
R2			71,2
R12			73,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,2	7,3
K2		3,2	-0,2
K12		3,2	7,3
R1			62,8
R2			60,4
R12			62,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,5	5,9
K2		3,5	3,0
K12		3,5	5,9
R1			64,6
R2			63,2
R12			64,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,0	5,9
K2		5,0	5,9
K12		5,0	8,9

R1	63,1
R2	63,1
R12	64,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,9	-0,2
K2		3,9	7,3
K12		3,9	7,3
R1			59,5
R2			62,0
R12			62,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V12 - Cucina	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> W.C.	46,3	53,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,1	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,1		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,2	7,3
K2		3,2	-0,2
K12		3,2	7,3
R1			57,3
R2			54,9
R12			57,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	-0,2
K12		1,6	7,3
R1			60,3
R2			57,9
R12			60,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	-0,2
K2		2,8	7,3
K12		2,8	7,3
R1			55,5
R2			57,9
R12			57,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	5,9
K2		1,6	3,0
K12		1,6	5,9
R1			62,6
R2			61,1
R12			62,6

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V12 - Cucina	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24 Camera singola	45,9	48,1

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	14,4	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	14,4		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	1,0
K2		0,8	6,6
K12		0,8	6,6
R1			63,6
R2			65,7
R12			65,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			63,2
R2			61,2
R12			63,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	1,0
K12		2,8	6,6
R1			60,2
R2			58,1
R12			60,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,6
K2		1,0	1,0
K12		1,0	6,6
R1			64,5
R2			62,4
R12			64,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,4	6,6
K2		2,4	1,0
K12		2,4	6,6
R1			60,8
R2			58,8
R12			60,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,7	5,7
K2		3,7	5,7
K12		3,7	6,8
R1			61,6
R2			61,6
R12			62,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,1	4,7
K2		5,1	5,7
K12		5,1	5,7
R1			59,2
R2			60,3
R12			60,3

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V12 - Cucina	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24,1 wc	43,1	51,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,9	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,9		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	1,0
K2		2,8	6,6
K12		2,8	6,6
R1			52,4
R2			54,5
R12			54,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			57,6
R2			55,5
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	1,0
K12		2,8	6,6
R1			54,4
R2			52,4
R12			54,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			57,5
R2			55,4
R12			57,5

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V12 - Cucina	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	39,2	52,3

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,2	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	1,2		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	1,0
K2		1,6	6,6
K12		1,6	6,6
R1			49,7
R2			51,7
R12			51,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	1,0
K2		1,1	6,6
K12		1,1	6,6
R1			51,2
R2			53,2
R12			53,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,6
K2		0,8	1,0
K12		0,8	6,6
R1			54,7
R2			52,6
R12			54,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	6,6
K2		1,3	1,0
K12		1,3	6,6
R1			52,6
R2			50,5
R12			52,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,6
K2		1,0	1,0
K12		1,0	6,6
R1			53,6
R2			51,5
R12			53,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			52,3
R2			50,3
R12			52,3

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V12 - Cucina	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V26 Rip	43,4	52,2

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,1	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,1		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,4	6,6
K2		2,4	1,0
K12		2,4	6,6
R1			54,2
R2			52,1
R12			54,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	6,6
K2		1,3	1,0
K12		1,3	6,6
R1			56,9
R2			54,8
R12			56,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	1,0
K12		2,0	6,6
R1			55,1
R2			53,0
R12			55,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	5,7
K2		1,3	5,7
K12		1,3	6,8
R1			59,6
R2			59,6
R12			60,7

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V15 Dispensa	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V14 dis	40,8	40,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,3		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			54,1
R2			54,1
R12			54,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			54,1
R2			54,1
R12			54,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	12,2
K2		1,8	6,6
K12		1,8	6,6
R1			59,8
R2			57,7
R12			57,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	7,3
K12		1,6	-0,2
R1			60,4
R2			60,4
R12			58,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V15 Dispensa	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 wc	41,3	39,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	8,4		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,3
K2		2,9	6,3
K12		2,9	1,8
R1			57,3
R2			57,3
R12			56,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			56,2
R2			56,2
R12			56,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,6
K2		2,9	6,6
K12		2,9	1,0
R1			57,7
R2			57,7
R12			55,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	7,3
K12		2,9	-0,2
R1			59,9
R2			59,9
R12			57,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V15 Dispensa	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V12 - Cucina	41,5	39,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	8,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			56,2
R2			56,2
R12			56,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			56,8
R2			56,8
R12			60,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	9,6
K2		1,0	9,6
K12		1,0	2,8
R1			65,4
R2			65,4
R12			62,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	12,2
K2		1,9	6,6
K12		1,9	6,6
R1			61,8
R2			59,7
R12			59,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	14,8
K12		2,9	7,3
R1			59,9
R2			62,3

R12	59,9

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V15 Dispensa	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V5 - Sala Riunioni	45,9	46,7

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,2	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,2		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	7,3
K2		2,7	-0,2
K12		2,7	7,3
R1			57,1
R2			54,7
R12			57,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	-0,2
K2		1,5	7,3
K12		1,5	7,3
R1			57,4
R2			59,8
R12			59,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	-0,2
K2		2,9	7,3
K12		2,9	7,3
R1			54,5
R2			56,9
R12			56,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	3,0
K2		1,5	5,9
K12		1,5	5,9
R1			60,6
R2			62,0
R12			62,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V15 Dispensa	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 Camera doppia	44,1	44,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,1	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,1		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	1,0
K2		1,8	6,6
K12		1,8	6,6
R1			55,6
R2			57,6
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	1,0
K2		2,9	6,6
K12		2,9	6,6
R1			53,5
R2			55,6
R12			55,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	5,7
K2		1,6	5,7
K12		1,6	6,8
R1			60,9
R2			60,9
R12			62,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	1,0
K2		2,9	6,6
K12		2,9	6,6
R1			53,5
R2			55,6
R12			55,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V16 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V15 Dispensa	41,3	38,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	8,4		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			56,2
R2			56,2
R12			56,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,3
K2		2,9	6,3
K12		2,9	1,8
R1			57,3
R2			57,3
R12			56,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,6
K2		2,9	6,6
K12		2,9	1,0
R1			57,7
R2			57,7
R12			55,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	7,3
K12		2,9	-0,2
R1			59,9
R2			59,9
R12			57,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V16 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 Spogliatoio	41,5	36,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	8,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	12,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			57,9
R2			57,9
R12			57,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,3
K2		2,9	6,3
K12		2,9	1,8
R1			59,0
R2			59,0
R12			58,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	6,6
K12		1,4	1,0
R1			62,6
R2			62,6
R12			60,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	7,3
K2		1,4	7,3
K12		1,4	-0,2
R1			64,8
R2			64,8
R12			62,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,6
K2		2,9	6,6
K12		2,9	1,0

R1	59,5
R2	59,5
R12	57,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	7,3
K12		2,9	-0,2
R1			61,7
R2			61,7
R12			59,3

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V16 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V5 - Sala Riunioni	45,7	45,6

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,0	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,0		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	-0,2
K2		2,9	7,3
K12		2,9	7,3
R1			54,3
R2			56,7
R12			56,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	-0,2
K2		1,4	7,3
K12		1,4	7,3
R1			57,4
R2			59,8
R12			59,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	-0,2
K2		2,9	7,3
K12		2,9	7,3
R1			54,3
R2			56,7
R12			56,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	3,0
K2		1,4	5,9
K12		1,4	5,9
R1			60,6
R2			62,0
R12			62,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V16 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 Camera doppia	43,6	43,5

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,0	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,0		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	1,0
K2		2,9	6,6
K12		2,9	6,6
R1			52,5
R2			54,5
R12			54,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			55,6
R2			57,6
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	1,0
K2		2,9	6,6
K12		2,9	6,6
R1			52,5
R2			54,5
R12			54,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	5,7
K2		1,4	5,7
K12		1,4	6,8
R1			60,3
R2			60,3
R12			61,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V16 Spogliatoio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 wc	41,5	40,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	12,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,3
K2		2,9	6,3
K12		2,9	1,8
R1			59,0
R2			59,0
R12			58,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			57,9
R2			57,9
R12			57,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,6
K2		2,9	6,6
K12		2,9	1,0
R1			59,5
R2			59,5
R12			57,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	7,3
K12		2,9	-0,2
R1			61,7
R2			61,7
R12			59,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	6,6
K12		1,4	1,0

R1	62,6
R2	62,6
R12	60,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	7,3
K2		1,4	7,3
K12		1,4	-0,2
R1			64,8
R2			64,8
R12			62,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V16 Spogliatoio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V14 dis	40,6	44,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			53,7
R2			53,7
R12			53,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			53,7
R2			53,7
R12			53,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	6,6
K2		1,5	6,6
K12		1,5	1,0
R1			58,0
R2			58,0
R12			56,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	7,3
K12		1,6	-0,2
R1			59,9
R2			59,9
R12			57,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V16 Spogliatoio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 ant	39,9	44,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,2		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			50,1
R2			50,1
R12			50,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			53,1
R2			53,1
R12			53,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	12,2
K2		1,6	6,6
K12		1,6	6,6
R1			59,4
R2			57,4
R12			57,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	14,8
K2		1,4	7,3
K12		1,4	7,3
R1			62,3
R2			59,9
R12			59,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V16 Spogliatoio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 wc	40,4	43,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,3		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,3
K2		2,9	6,3
K12		2,9	1,8
R1			55,3
R2			55,3
R12			54,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			51,1
R2			51,1
R12			51,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,8
K2		1,8	5,7
K12		1,8	5,7
R1			58,0
R2			56,9
R12			60,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	14,8
K2		1,8	7,3
K12		1,8	7,3
R1			62,3
R2			59,9
R12			59,9

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V16 Spogliatoio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V5 - Sala Riunioni	46,9	47,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	10,6	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	10,6		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,6	7,3
K2		4,6	-0,2
K12		4,6	7,3
R1			58,9
R2			56,5
R12			58,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	3,0
K2		1,8	5,9
K12		1,8	5,9
R1			63,8
R2			65,2
R12			65,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	-0,2
K2		2,9	7,3
K12		2,9	7,3
R1			58,5
R2			60,9
R12			60,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	-0,2
K2		1,4	7,3
K12		1,4	7,3
R1			61,6
R2			64,0
R12			64,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	-0,2
K2		1,6	7,3
K12		1,6	7,3
R1			61,0
R2			63,4
R12			63,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	-0,2
K2		1,4	7,3
K12		1,4	7,3
R1			61,6
R2			64,0
R12			64,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	-0,2
K2		1,8	7,3
K12		1,8	7,3
R1			60,6
R2			63,0
R12			63,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V16 Spogliatoio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 Camera doppia	44,4	45,8

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,7	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	7,7		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	1,0
K2		2,9	6,6
K12		2,9	6,6
R1			55,3
R2			57,4
R12			57,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			58,4
R2			60,4
R12			60,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	6,6
K2		0,7	1,0
K12		0,7	6,6
R1			63,2
R2			61,1
R12			63,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			60,5
R2			58,4
R12			60,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	1,0
K2		0,5	6,6
K12		0,5	6,6
R1			62,5
R2			64,6
R12			64,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			58,4
R2			60,4
R12			60,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,6	5,7
K2		4,6	4,7
K12		4,6	5,7
R1			58,0
R2			56,9
R12			58,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	5,7
K2		1,4	5,7
K12		1,4	6,8
R1			63,1
R2			63,1
R12			64,1

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V16 Spogliatoio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 wc	40,8	51,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,0	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	1,0		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			49,7
R2			51,8
R12			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	1,0
K2		0,7	6,6
K12		0,7	6,6
R1			52,4
R2			54,5
R12			54,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			51,8
R2			49,7
R12			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	6,6
K2		0,7	1,0
K12		0,7	6,6
R1			54,5
R2			52,4
R12			54,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 Spogliatoio	40,4	38,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,3		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			51,1
R2			51,1
R12			51,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,3
K2		2,9	6,3
K12		2,9	1,8
R1			55,3
R2			55,3
R12			54,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	5,7
K2		1,8	6,8
K12		1,8	5,7
R1			56,9
R2			58,0
R12			60,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	7,3
K2		1,8	14,8
K12		1,8	7,3
R1			59,9
R2			62,3
R12			59,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 ant	41,2	36,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	10,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			54,2
R2			54,2
R12			54,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,3
K2		2,9	6,3
K12		2,9	1,8
R1			58,3
R2			58,3
R12			57,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	6,6
K2		1,5	6,6
K12		1,5	1,0
R1			61,5
R2			61,5
R12			59,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	7,3
K12		1,6	-0,2
R1			63,4
R2			63,4
R12			60,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	6,6
K12		1,8	1,0

R1	60,8
R2	60,8
R12	58,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	7,3
K2		1,8	7,3
K12		1,8	-0,2
R1			63,0
R2			63,0
R12			60,6

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	45,3	46,1

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,7	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	2,7		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	7,3
K2		1,8	-0,2
K12		1,8	7,3
R1			57,1
R2			54,6
R12			57,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	-0,2
K2		1,5	7,3
K12		1,5	7,3
R1			55,3
R2			57,7
R12			57,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	-0,2
K2		1,8	7,3
K12		1,8	7,3
R1			54,6
R2			57,1
R12			57,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	3,0
K2		1,5	5,9
K12		1,5	5,9
R1			58,5
R2			60,0
R12			60,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	42,6	44,8

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,9	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	1,9		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			52,5
R2			54,5
R12			54,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			52,4
R2			54,4
R12			54,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	5,7
K2		1,4	4,7
K12		1,4	5,7
R1			57,3
R2			56,2
R12			57,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			54,4
R2			52,4
R12			54,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 ant	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 wc	41,2	40,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	10,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,3
K2		2,9	6,3
K12		2,9	1,8
R1			58,3
R2			58,3
R12			57,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			54,2
R2			54,2
R12			54,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	6,6
K12		1,8	1,0
R1			60,8
R2			60,8
R12			58,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	7,3
K2		1,8	7,3
K12		1,8	-0,2
R1			63,0
R2			63,0
R12			60,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	6,6
K2		1,5	6,6
K12		1,5	1,0

R1	61,5
R2	61,5
R12	59,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	7,3
K12		1,6	-0,2
R1			63,4
R2			63,4
R12			60,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 ant	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 Spogliatoio	39,9	42,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,2		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			53,1
R2			53,1
R12			53,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			50,1
R2			50,1
R12			50,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	12,2
K12		1,6	6,6
R1			57,4
R2			59,4
R12			57,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	7,3
K2		1,4	14,8
K12		1,4	7,3
R1			59,9
R2			62,3
R12			59,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 ant	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 wc 1	41,0	40,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	9,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	9,2		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			53,5
R2			53,5
R12			53,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			56,5
R2			56,5
R12			56,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	6,6
K2		1,9	6,6
K12		1,9	1,0
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	12,2
K2		0,9	6,6
K12		0,9	6,6
R1			65,0
R2			62,9
R12			62,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	7,3
K12		2,9	-0,2
R1			60,2
R2			60,2
R12			57,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 ant	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	41,1	40,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	10,0		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			53,9
R2			53,9
R12			53,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,3
K2		2,9	6,3
K12		2,9	1,8
R1			58,1
R2			58,1
R12			57,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	6,6
K2		0,6	6,6
K12		0,6	1,0
R1			65,5
R2			65,5
R12			63,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	7,3
K2		0,6	7,3
K12		0,6	-0,2
R1			67,6
R2			67,6
R12			65,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**

K1	1,3	6,6
K2	1,3	6,6
K12	1,3	1,0
R1		61,8
R2		61,8
R12		59,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	7,3
K2		1,3	7,3
K12		1,3	-0,2
R1			64,0
R2			64,0
R12			61,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	6,6
K2		1,5	6,6
K12		1,5	1,0
R1			61,4
R2			61,4
R12			59,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	7,3
K2		1,5	7,3
K12		1,5	-0,2
R1			63,6
R2			63,6
R12			61,1

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 ant	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	46,6	46,8

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,9	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	7,9		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	-0,2
K2		2,8	7,3
K12		2,8	7,3
R1			57,3
R2			59,7
R12			59,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	-0,2
K2		0,6	7,3
K12		0,6	7,3
R1			64,2
R2			66,6
R12			66,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	-0,2
K2		1,3	7,3
K12		1,3	7,3
R1			60,5
R2			62,9
R12			62,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	-0,2
K2		1,5	7,3
K12		1,5	7,3
R1			60,1
R2			62,5
R12			62,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	3,0
K2		1,8	5,9
K12		1,8	5,9
R1			62,5
R2			64,0
R12			64,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	-0,2
K2		1,8	7,3
K12		1,8	7,3
R1			59,3
R2			61,7
R12			61,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	-0,2
K2		1,5	7,3
K12		1,5	7,3
R1			60,0
R2			62,4
R12			62,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	7,3
K2		1,4	-0,2
K12		1,4	7,3
R1			62,6
R2			60,2
R12			62,6

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 ant	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 wc	41,0	49,3

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,2	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	1,2		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	1,0
K2		1,6	6,6
K12		1,6	6,6
R1			49,8
R2			51,8
R12			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,6
K2		0,8	1,0
K12		0,8	6,6
R1			55,1
R2			53,0
R12			55,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	1,0
K12		1,6	6,6
R1			51,9
R2			49,8
R12			51,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,6
K2		0,8	1,0
K12		0,8	6,6
R1			55,1
R2			53,0
R12			55,1

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 ant	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	43,6	45,3

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,6	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,6		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			56,9
R2			59,0
R12			59,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			57,0
R2			59,1
R12			59,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	6,6
K2		0,5	1,0
K12		0,5	6,6
R1			63,1
R2			61,1
R12			63,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	1,0
K12		1,6	6,6
R1			58,5
R2			56,4
R12			58,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,6
K2		0,8	1,0
K12		0,8	6,6
R1			61,7
R2			59,6
R12			61,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	1,0
K2		0,9	6,6
K12		0,9	6,6
R1			58,7
R2			60,8
R12			60,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	1,0
K2		0,6	6,6
K12		0,6	6,6
R1			60,8
R2			62,9
R12			62,9

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	1,0
K2		1,3	6,6
K12		1,3	6,6
R1			57,1
R2			59,2
R12			59,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	1,0
K2		1,2	6,6
K12		1,2	6,6
R1			57,8
R2			59,9
R12			59,9

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	5,7
K2		1,8	4,7
K12		1,8	5,7
R1			60,7
R2			59,7
R12			60,7

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 wc 1	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	40,9	36,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	2,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	11,1		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			54,4
R2			54,4
R12			54,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			54,4
R2			54,4
R12			54,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	12,2
K2		1,3	6,6
K12		1,3	6,6
R1			64,6
R2			62,5
R12			62,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	6,6
K2		0,7	12,2
K12		0,7	6,6
R1			65,3
R2			67,3
R12			65,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**

K1	1,8	7,3
K2	1,8	7,3
K12	1,8	-0,2
R1		63,2
R2		63,2
R12		60,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	6,6
K2		0,9	12,2
K12		0,9	6,6
R1			63,8
R2			65,9
R12			63,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	7,3
K2		0,9	7,3
K12		0,9	-0,2
R1			66,0
R2			66,0
R12			63,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	12,2
K2		0,8	6,6
K12		0,8	6,6
R1			66,7
R2			64,6
R12			64,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	7,3
K2		0,9	7,3
K12		0,9	-0,2
R1			66,2
R2			66,2
R12			63,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 wc 1	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 ant	41,0	37,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	9,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	9,2		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			56,5
R2			56,5
R12			56,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			53,5
R2			53,5
R12			53,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	6,6
K2		1,9	6,6
K12		1,9	1,0
R1			60,0
R2			60,0
R12			57,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	6,6
K2		0,9	12,2
K12		0,9	6,6
R1			62,9
R2			65,0
R12			62,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	7,3
K12		2,9	-0,2
R1			60,2
R2			60,2
R12			57,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 wc 1	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V14 dis	40,3	38,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,3		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			51,1
R2			51,1
R12			51,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			54,1
R2			54,1
R12			54,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	12,2
K12		1,8	6,6
R1			57,7
R2			59,8
R12			57,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	14,8
K12		1,6	7,3
R1			60,4
R2			62,8
R12			60,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 wc 1	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	45,1	45,7

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,4	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,4		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	-0,2
K2		0,8	7,3
K12		0,8	7,3
R1			59,3
R2			61,7
R12			61,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	-0,2
K2		1,8	7,3
K12		1,8	7,3
R1			55,6
R2			58,0
R12			58,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	-0,2
K2		0,9	7,3
K12		0,9	7,3
R1			58,4
R2			60,8
R12			60,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	-0,2
K2		2,8	7,3
K12		2,8	7,3
R1			53,6
R2			56,0
R12			56,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	7,3
K2		1,5	-0,2
K12		1,5	7,3
R1			58,8
R2			56,4
R12			58,8

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V17 wc 1	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 wc	42,5	44,5

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,4	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	2,4		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	1,0
K2		0,6	6,6
K12		0,6	6,6
R1			56,8
R2			58,9
R12			58,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	1,0
K2		1,2	6,6
K12		1,2	6,6
R1			54,2
R2			56,3
R12			56,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	6,6
K2		1,1	1,0
K12		1,1	6,6
R1			56,5
R2			54,5
R12			56,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	1,0
K2		1,6	6,6
K12		1,6	6,6
R1			52,8
R2			54,9
R12			54,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	1,0
K12		1,7	6,6
R1			54,5
R2			52,5
R12			54,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V14 dis	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 wc 1	40,3	37,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,3		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			54,1
R2			54,1
R12			54,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			51,1
R2			51,1
R12			51,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	12,2
K2		1,8	6,6
K12		1,8	6,6
R1			59,8
R2			57,7
R12			57,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	14,8
K2		1,6	7,3
K12		1,6	7,3
R1			62,8
R2			60,4
R12			60,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V14 dis	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 Spogliatoio	40,6	38,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			53,7
R2			53,7
R12			53,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			53,7
R2			53,7
R12			53,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	6,6
K2		1,5	6,6
K12		1,5	1,0
R1			58,0
R2			58,0
R12			56,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	7,3
K12		1,6	-0,2
R1			59,9
R2			59,9
R12			57,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V14 dis	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V15 Dispensa	40,8	38,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,3		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			54,1
R2			54,1
R12			54,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			54,1
R2			54,1
R12			54,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	12,2
K12		1,8	6,6
R1			57,7
R2			59,8
R12			57,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	7,3
K12		1,6	-0,2
R1			60,4
R2			60,4
R12			58,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V14 dis	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	40,2	38,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			50,7
R2			50,7
R12			50,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			53,7
R2			53,7
R12			53,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	9,6
K2		0,5	9,6
K12		0,5	2,8
R1			65,9
R2			65,9
R12			62,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	12,2
K2		1,0	6,6
K12		1,0	6,6
R1			62,1
R2			60,0
R12			60,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	14,8
K12		1,6	7,3
R1			59,9
R2			62,3
R12			59,9

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V14 dis	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V5 - Sala Riunioni	44,7	45,4

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,4	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	2,4		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	-0,2
K12		1,6	7,3
R1			57,0
R2			54,6
R12			57,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	-0,2
K2		1,5	7,3
K12		1,5	7,3
R1			54,9
R2			57,3
R12			57,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	-0,2
K2		1,6	7,3
K12		1,6	7,3
R1			54,6
R2			57,0
R12			57,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	-0,2
K2		1,5	7,3
K12		1,5	7,3
R1			54,9
R2			57,3
R12			57,3

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V14 dis	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 wc	42,5	43,1

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,5	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	2,5		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	1,0
K2		1,8	6,6
K12		1,8	6,6
R1			52,4
R2			54,4
R12			54,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			53,5
R2			55,6
R12			55,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	1,0
K12		1,8	6,6
R1			54,4
R2			52,4
R12			54,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			53,6
R2			55,6
R12			55,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 ant	41,1	53,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	1,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	10,0		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,3
K2		2,9	6,3
K12		2,9	1,8
R1			58,1
R2			58,1
R12			57,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			53,9
R2			53,9
R12			53,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	6,6
K2		1,5	6,6
K12		1,5	1,0
R1			61,4
R2			61,4
R12			59,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	7,3
K2		1,5	7,3
K12		1,5	-0,2
R1			63,6
R2			63,6
R12			61,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**

K1	1,3	6,6
K2	1,3	6,6
K12	1,3	1,0
R1		61,8
R2		61,8
R12		59,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	7,3
K2		1,3	7,3
K12		1,3	-0,2
R1			64,0
R2			64,0
R12			61,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	6,6
K2		0,6	6,6
K12		0,6	1,0
R1			65,5
R2			65,5
R12			63,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	7,3
K2		0,6	7,3
K12		0,6	-0,2
R1			67,6
R2			67,6
R12			65,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 wc 1	40,9	52,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	11,1		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			54,4
R2			54,4
R12			54,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			54,4
R2			54,4
R12			54,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	12,2
K2		0,9	6,6
K12		0,9	6,6
R1			65,9
R2			63,8
R12			63,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	7,3
K2		0,9	7,3
K12		0,9	-0,2
R1			66,0
R2			66,0
R12			63,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**

K1	0,7	12,2
K2	0,7	6,6
K12	0,7	6,6
R1		67,3
R2		65,3
R12		65,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	6,6
K2		1,3	12,2
K12		1,3	6,6
R1			62,5
R2			64,6
R12			62,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	7,3
K2		1,8	7,3
K12		1,8	-0,2
R1			63,2
R2			63,2
R12			60,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,6
K2		0,8	12,2
K12		0,8	6,6
R1			64,6
R2			66,7
R12			64,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	7,3
K2		0,9	7,3
K12		0,9	-0,2
R1			66,2
R2			66,2
R12			63,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V14 dis	40,2	55,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			53,7
R2			53,7
R12			53,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	5,7
K2		2,9	5,7
K12		2,9	5,7
R1			50,7
R2			50,7
R12			50,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	9,6
K2		0,5	9,6
K12		0,5	2,8
R1			65,9
R2			65,9
R12			62,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,6
K2		1,0	12,2
K12		1,0	6,6
R1			60,0
R2			62,1
R12			60,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	14,8
K2		1,6	7,3
K12		1,6	7,3
R1			62,3
R2			59,9
R12			59,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V12 - Cucina	41,8	50,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	0,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	11,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	19,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	8,7
K2		2,9	8,7
K12		2,9	8,7
R1			59,8
R2			59,8
R12			59,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,3
K2		2,9	6,3
K12		2,9	1,8
R1			61,0
R2			61,0
R12			60,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,6
K2		1,2	6,6
K12		1,2	1,0
R1			65,4
R2			65,4
R12			63,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	7,3
K2		1,2	7,3
K12		1,2	-0,2
R1			67,5
R2			67,5
R12			65,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			

Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	6,6
K12		1,6	1,0
R1			64,0
R2			64,0
R12			61,9

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	7,3
K2		1,6	7,3
K12		1,6	-0,2
R1			66,2
R2			66,2
R12			63,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,0	6,6
K2		4,0	12,2
K12		4,0	6,6
R1			60,0
R2			62,0
R12			60,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,9	7,3
K2		3,9	7,3
K12		3,9	-0,2
R1			62,2
R2			62,2
R12			59,8

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V3 - Ufficio	42,6	59,7

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,0	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,0		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,3	7,3
K2		5,3	-0,2
K12		5,3	7,3
R1			52,8
R2			50,4
R12			52,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	-0,2
K2		1,6	7,3
K12		1,6	7,3
R1			55,5
R2			57,9
R12			57,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	-0,2
K2		1,2	7,3
K12		1,2	7,3
R1			57,0
R2			59,4
R12			59,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	-0,2
K2		1,6	7,3
K12		1,6	7,3
R1			55,6
R2			58,0
R12			58,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,9	-0,2
K2		3,9	7,3
K12		3,9	7,3
R1			51,7
R2			54,1
R12			54,1

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	50,5	52,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	110,1	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	110,1		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	-0,2
K2		1,5	7,3
K12		1,5	7,3
R1			71,6
R2			74,0
R12			74,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	-0,2
K2		1,3	7,3
K12		1,3	7,3
R1			72,0
R2			74,4
R12			74,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	-0,2
K2		0,6	7,3
K12		0,6	7,3
R1			75,6
R2			78,0
R12			78,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	-0,2
K2		0,9	7,3
K12		0,9	7,3
R1			73,6
R2			76,0
R12			76,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	-0,2
K2		1,8	7,3
K12		1,8	7,3
R1			70,7
R2			73,2
R12			73,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	-0,2
K2		0,8	7,3
K12		0,8	7,3
R1			74,4
R2			76,8
R12			76,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,3	7,3
K2		5,3	-0,2
K12		5,3	7,3
R1			68,4
R2			66,0
R12			68,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		12,3	5,9
K2		12,3	5,9
K12		12,3	8,9
R1			67,0
R2			67,0
R12			68,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	-0,2
K12		2,9	7,3
R1			71,0
R2			68,6
R12			71,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	7,3
K2		2,0	-0,2
K12		2,0	7,3
R1			72,6
R2			70,2
R12			72,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**

K1	1,9	7,3
K2	1,9	-0,2
K12	1,9	7,3
R1		72,8
R2		70,4
R12		72,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,2	7,3
K2		3,2	-0,2
K12		3,2	7,3
R1			70,7
R2			68,2
R12			70,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,7	3,0
K2		3,7	5,9
K12		3,7	5,9
R1			70,7
R2			72,2
R12			72,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,9	3,0
K2		4,9	5,9
K12		4,9	5,9
R1			69,5
R2			71,0
R12			71,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	-0,2
K2		1,7	7,3
K12		1,7	7,3
R1			71,0
R2			73,4
R12			73,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	-0,2
K2		1,6	7,3
K12		1,6	7,3
R1			71,2
R2			73,7
R12			73,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**

Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	-0,2
K2		1,7	7,3
K12		1,7	7,3
R1			71,0
R2			73,4
R12			73,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	-0,2
K2		1,6	7,3
K12		1,6	7,3
R1			71,2
R2			73,7
R12			73,7

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 - w.c	46,8	60,5

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,6	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,6		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	3,0
K2		2,1	5,9
K12		2,1	5,9
R1			61,0
R2			62,4
R12			62,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,2	7,3
K2		3,2	-0,2
K12		3,2	7,3
R1			58,5
R2			56,0
R12			58,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	7,3
K2		2,1	-0,2
K12		2,1	7,3
R1			60,2
R2			57,8
R12			60,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	-0,2
K12		2,9	7,3
R1			58,8
R2			56,4
R12			58,8

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 wc	47,0	60,6

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,7	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,7		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	7,3
K2		1,1	-0,2
K12		1,1	7,3
R1			63,0
R2			60,6
R12			63,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	7,3
K2		1,0	-0,2
K12		1,0	7,3
R1			63,3
R2			60,9
R12			63,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	-0,2
K12		2,9	7,3
R1			58,9
R2			56,4
R12			58,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	7,3
K2		2,2	-0,2
K12		2,2	7,3
R1			60,0
R2			57,6
R12			60,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,9
K2		3,0	3,0
K12		3,0	5,9
R1			61,0
R2			59,6
R12			61,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V7 Disimp.	45,6	61,5

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,0	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,0		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,3
K2		1,9	-0,2
K12		1,9	7,3
R1			58,5
R2			56,1
R12			58,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	7,3
K2		2,1	-0,2
K12		2,1	7,3
R1			58,0
R2			55,6
R12			58,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,3
K2		1,9	-0,2
K12		1,9	7,3
R1			58,5
R2			56,0
R12			58,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	7,3
K2		2,1	-0,2
K12		2,1	7,3
R1			58,0
R2			55,6
R12			58,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V9 - rip.	46,0	62,5

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,4	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,4		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	7,3
K2		2,2	-0,2
K12		2,2	7,3
R1			57,1
R2			54,7
R12			57,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	7,3
K2		1,9	-0,2
K12		1,9	7,3
R1			57,8
R2			55,4
R12			57,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	7,3
K2		0,5	-0,2
K12		0,5	7,3
R1			64,0
R2			61,6
R12			64,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	3,0
K2		1,4	5,9
K12		1,4	5,9
R1			60,0
R2			61,4
R12			61,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	5,9
K2		1,4	3,0
K12		1,4	5,9
R1			61,3
R2			59,8
R12			61,3

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V10 - Deposito	46,6	61,1

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,5	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,5		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	7,3
K2		0,5	-0,2
K12		0,5	7,3
R1			66,0
R2			63,6
R12			66,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	7,3
K2		2,1	-0,2
K12		2,1	7,3
R1			59,4
R2			57,0
R12			59,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	7,3
K2		2,0	-0,2
K12		2,0	7,3
R1			59,6
R2			57,2
R12			59,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	7,3
K2		2,7	-0,2
K12		2,7	7,3
R1			58,3
R2			55,9
R12			58,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	3,0
K2		1,8	5,9
K12		1,8	5,9
R1			60,9
R2			62,4
R12			62,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V11 - Locale Tecnico	48,4	59,2

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	12,8	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	12,8		53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,4	7,3
K2		4,4	-0,2
K12		4,4	7,3
R1			59,9
R2			57,5
R12			59,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	7,3
K2		2,9	-0,2
K12		2,9	7,3
R1			61,6
R2			59,2
R12			61,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,4	5,9
K2		4,4	5,9
K12		4,4	8,9
R1			62,1
R2			62,1
R12			63,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	3,0
K2		1,1	5,9
K12		1,1	5,9
R1			66,8
R2			68,2
R12			68,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	5,9
K2		1,9	3,0
K12		1,9	5,9

R1	65,8
R2	64,4
R12	65,8

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 wc	43,6	58,8

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,7		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	1,0
K12		2,8	6,6
R1			55,3
R2			53,2
R12			55,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	1,0
K12		1,7	6,6
R1			57,4
R2			55,4
R12			57,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	1,0
K12		2,8	6,6
R1			55,3
R2			53,3
R12			55,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	1,0
K12		1,7	6,6
R1			57,6
R2			55,5
R12			57,6

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 Camera Tripla	46,2	54,3

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	24,1	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	24,1		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,6
K2		0,8	1,0
K12		0,8	6,6
R1			67,9
R2			65,8
R12			67,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		8,8	4,7
K2		8,8	5,7
K12		8,8	5,7
R1			59,1
R2			60,1
R12			60,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	6,6
K2		0,7	1,0
K12		0,7	6,6
R1			68,7
R2			66,6
R12			68,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			65,4
R2			63,4
R12			65,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	1,0
K12		1,7	6,6
R1			64,6
R2			62,6
R12			64,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	1,0
K12		1,7	6,6
R1			64,6
R2			62,5
R12			64,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,6	6,6
K2		3,6	1,0
K12		3,6	6,6
R1			61,3
R2			59,2
R12			61,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	1,0
K12		2,8	6,6
R1			62,5
R2			60,4
R12			62,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	1,0
K12		1,7	6,6
R1			64,6
R2			62,5
R12			64,6

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	45,9	50,1

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	58,3	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	58,3		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,8	5,7
K2		3,8	4,7
K12		3,8	5,7
R1			67,5
R2			66,5
R12			67,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			69,2
R2			67,2
R12			69,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	1,0
K12		1,8	6,6
R1			68,2
R2			66,2
R12			68,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	1,0
K12		2,0	6,6
R1			67,7
R2			65,7
R12			67,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	6,6
K2		2,1	1,0
K12		2,1	6,6
R1			67,4
R2			65,3
R12			67,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,6
K2		1,2	1,0
K12		1,2	6,6
R1			69,8
R2			67,8
R12			69,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	1,0
K12		2,0	6,6
R1			67,7
R2			65,6
R12			67,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,1	6,6
K2		3,1	1,0
K12		3,1	6,6
R1			65,8
R2			63,8
R12			65,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	1,0
K12		1,6	6,6
R1			68,5
R2			66,5
R12			68,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	1,0
K12		1,8	6,6
R1			68,2
R2			66,1
R12			68,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	1,0
K2		1,1	6,6
K12		1,1	6,6

R1	68,2
R2	70,2
R12	70,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	1,0
K2		1,6	6,6
K12		1,6	6,6
R1			66,7
R2			68,7
R12			68,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,2	6,6
K2		0,2	1,0
K12		0,2	6,6
R1			77,0
R2			75,0
R12			77,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	1,0
K12		1,7	6,6
R1			68,5
R2			66,4
R12			68,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,6	6,6
K2		3,6	1,0
K12		3,6	6,6
R1			65,1
R2			63,0
R12			65,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	1,0
K12		1,7	6,6
R1			68,4
R2			66,4
R12			68,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	**L [m]**	**Rw [dB]**
K1	1,7	6,6
K2	1,7	1,0
K12	1,7	6,6
R1		68,5
R2		66,4
R12		68,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			69,3
R2			67,2
R12			69,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	6,6
K2		0,7	1,0
K12		0,7	6,6
R1			72,5
R2			70,4
R12			72,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,4	4,7
K2		2,4	5,7
K12		2,4	5,7
R1			68,4
R2			69,5
R12			69,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	6,6
K2		1,1	1,0
K12		1,1	6,6
R1			70,4
R2			68,3
R12			70,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			69,3
R2			67,2
R12			69,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**

Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,3	6,6
K2		0,3	1,0
K12		0,3	6,6
R1			75,8
R2			73,8
R12			75,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,6
K2		1,0	1,0
K12		1,0	6,6
R1			70,6
R2			68,5
R12			70,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,6
K2		0,8	1,0
K12		0,8	6,6
R1			71,6
R2			69,5
R12			71,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,6
K2		0,8	1,0
K12		0,8	6,6
R1			71,7
R2			69,7
R12			71,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	4,7
K2		2,0	5,7
K12		2,0	5,7
R1			69,3
R2			70,4
R12			70,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	4,7
K2		1,0	5,7
K12		1,0	5,7

R1	72,3
R2	73,4
R12	73,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,5	6,6
K2		4,5	1,0
K12		4,5	6,6
R1			64,1
R2			62,1
R12			64,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	1,0
K2		1,7	6,6
K12		1,7	6,6
R1			66,4
R2			68,4
R12			68,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	1,0
K2		1,6	6,6
K12		1,6	6,6
R1			66,6
R2			68,7
R12			68,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	1,0
K2		1,7	6,6
K12		1,7	6,6
R1			66,4
R2			68,4
R12			68,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	1,0
K2		1,6	6,6
K12		1,6	6,6
R1			66,6
R2			68,7
R12			68,7

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	44,5	56,5

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	9,8	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	9,8		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	5,7
K2		1,4	4,7
K12		1,4	5,7
R1			64,1
R2			63,0
R12			64,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	1,0
K2		1,2	6,6
K12		1,2	6,6
R1			60,2
R2			62,3
R12			62,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	1,0
K2		1,3	6,6
K12		1,3	6,6
R1			59,6
R2			61,7
R12			61,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	1,0
K2		0,6	6,6
K12		0,6	6,6
R1			63,3
R2			65,3
R12			65,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	1,0
K2		0,9	6,6
K12		0,9	6,6
R1			61,2
R2			63,3
R12			63,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	1,0
K2		0,6	6,6
K12		0,6	6,6
R1			63,5
R2			65,5
R12			65,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	6,6
K2		0,7	1,0
K12		0,7	6,6
R1			64,5
R2			62,4
R12			64,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,1	6,6
K2		3,1	1,0
K12		3,1	6,6
R1			58,1
R2			56,0
R12			58,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,6
K2		2,7	1,0
K12		2,7	6,6
R1			58,6
R2			56,6
R12			58,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	6,6
K2		2,2	1,0
K12		2,2	6,6
R1			59,6
R2			57,6
R12			59,6

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 Camera Doppia	46,5	54,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	27,5	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	27,5		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			66,0
R2			63,9
R12			66,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		7,5	5,7
K2		7,5	4,7
K12		7,5	5,7
R1			61,3
R2			60,3
R12			61,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	6,6
K2		2,2	1,0
K12		2,2	6,6
R1			64,1
R2			62,1
R12			64,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	1,0
K12		2,0	6,6
R1			64,4
R2			62,3
R12			64,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,6
K2		2,7	1,0
K12		2,7	6,6
R1			63,1
R2			61,0
R12			63,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,6
K2		1,2	1,0
K12		1,2	6,6
R1			66,6
R2			64,5
R12			66,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	6,6
K2		2,1	1,0
K12		2,1	6,6
R1			64,1
R2			62,1
R12			64,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	1,0
K12		2,0	6,6
R1			64,5
R2			62,4
R12			64,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	1,0
K12		1,8	6,6
R1			65,0
R2			62,9
R12			65,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 wc	43,9	58,4

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,4	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,4		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,6
K2		2,7	1,0
K12		2,7	6,6
R1			56,1
R2			54,0
R12			56,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	1,0
K12		2,0	6,6
R1			57,3
R2			55,3
R12			57,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,6
K2		2,7	1,0
K12		2,7	6,6
R1			56,1
R2			54,0
R12			56,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	1,0
K12		2,0	6,6
R1			57,4
R2			55,4
R12			57,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V31 lavanderia	46,5	56,8

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	14,3	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	14,3		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	4,7
K2		1,3	5,7
K12		1,3	5,7
R1			65,0
R2			66,1
R12			66,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,6
K2		0,8	1,0
K12		0,8	6,6
R1			65,7
R2			63,6
R12			65,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,6
K2		0,8	1,0
K12		0,8	6,6
R1			65,5
R2			63,4
R12			65,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,6
K2		1,0	1,0
K12		1,0	6,6
R1			64,5
R2			62,4
R12			64,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,3	6,6
K2		0,3	1,0
K12		0,3	6,6
R1			69,7
R2			67,7
R12			69,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			63,2
R2			61,1
R12			63,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	6,6
K2		1,1	1,0
K12		1,1	6,6
R1			64,3
R2			62,3
R12			64,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,3	4,7
K2		5,3	5,7
K12		5,3	5,7
R1			59,0
R2			60,1
R12			60,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	6,8
R1			62,5
R2			62,5
R12			63,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V24 Camera singola	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 Camera Tripla	39,7	47,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	2,4		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			51,0
R2			51,0
R12			51,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,3
K2		2,7	6,3
K12		2,7	1,8
R1			52,2
R2			52,2
R12			51,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	6,6
K2		0,9	6,6
K12		0,9	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	5,7
K2		0,9	6,8
K12		0,9	5,7
R1			56,6
R2			57,6
R12			60,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V24 Camera singola	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24,1 wc	41,1	41,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	7,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	12,4		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			58,1
R2			58,1
R12			58,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			55,1
R2			55,1
R12			55,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			61,7
R2			61,7
R12			59,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	6,6
K2		1,5	6,6
K12		1,5	1,0
R1			62,2
R2			62,2
R12			60,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			59,5
R2			59,5
R12			57,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			59,5
R2			59,5
R12			57,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V24 Camera singola	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	38,4	45,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	2,8		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			48,7
R2			48,7
R12			48,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			48,7
R2			48,7
R12			48,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,6
K2		1,0	6,6
K12		1,0	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,6
K2		1,0	6,6
K12		1,0	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V24 Camera singola	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V26 Rip	40,5	43,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,3
K2		2,7	6,3
K12		2,7	1,8
R1			56,5
R2			56,5
R12			55,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			52,4
R2			52,4
R12			52,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,4	6,6
K2		2,4	6,6
K12		2,4	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,4	6,6
K2		2,4	6,6
K12		2,4	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V24 Camera singola	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V12 - Cucina	45,9	45,7

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	14,4	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	14,4		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,6
K2		0,8	1,0
K12		0,8	6,6
R1			65,7
R2			63,6
R12			65,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			61,2
R2			63,2
R12			63,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	1,0
K2		2,8	6,6
K12		2,8	6,6
R1			58,1
R2			60,2
R12			60,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	1,0
K2		1,0	6,6
K12		1,0	6,6
R1			62,4
R2			64,5
R12			64,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,4	1,0
K2		2,4	6,6
K12		2,4	6,6
R1			58,8
R2			60,8
R12			60,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,7	5,7
K2		3,7	5,7
K12		3,7	6,8
R1			61,6
R2			61,6
R12			62,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,1	5,7
K2		5,1	4,7
K12		5,1	5,7
R1			60,3
R2			59,2
R12			60,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V24,1 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24 Camera singola	41,1	36,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	7,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	12,4		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			58,1
R2			58,1
R12			58,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			55,1
R2			55,1
R12			55,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			61,7
R2			61,7
R12			59,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	6,6
K2		1,5	6,6
K12		1,5	1,0
R1			62,2
R2			62,2
R12			60,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			59,5
R2			59,5
R12			57,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			59,5
R2			59,5
R12			57,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V24,1 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 wc	40,7	38,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	7,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			53,1
R2			53,1
R12			53,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			56,1
R2			56,1
R12			56,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	12,2
K12		2,8	6,6
R1			57,4
R2			59,5
R12			57,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V24,1 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	39,5	39,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,8		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,0
R2			51,0
R12			51,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,0
R2			51,0
R12			51,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	6,6
K2		1,5	6,6
K12		1,5	1,0
R1			58,1
R2			58,1
R12			56,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	6,6
K2		0,5	12,2
K12		0,5	6,6
R1			63,1
R2			65,2
R12			63,1

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V24,1 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V12 - Cucina	43,1	43,7

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,9	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,9		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	1,0
K12		2,8	6,6
R1			54,5
R2			52,4
R12			54,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			55,5
R2			57,6
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	1,0
K2		2,8	6,6
K12		2,8	6,6
R1			52,4
R2			54,4
R12			54,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			55,4
R2			57,5
R12			57,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V25 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24,1 wc	40,7	38,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	7,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			56,1
R2			56,1
R12			56,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			53,1
R2			53,1
R12			53,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	12,2
K2		2,8	6,6
K12		2,8	6,6
R1			59,5
R2			57,4
R12			57,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V25 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 Camera Tripla	41,1	36,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	12,3		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			58,1
R2			58,1
R12			58,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			55,1
R2			55,1
R12			55,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			61,6
R2			61,6
R12			59,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			61,6
R2			61,6
R12			59,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			59,5
R2			59,5
R12			57,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			59,5
R2			59,5
R12			57,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V25 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	39,4	39,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			50,8
R2			50,8
R12			50,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			50,8
R2			50,8
R12			50,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V25 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	43,6	43,2

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,7		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	1,0
K2		2,8	6,6
K12		2,8	6,6
R1			53,2
R2			55,3
R12			55,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	1,0
K2		1,7	6,6
K12		1,7	6,6
R1			55,4
R2			57,4
R12			57,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	1,0
K2		2,8	6,6
K12		2,8	6,6
R1			53,3
R2			55,3
R12			55,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	1,0
K2		1,7	6,6
K12		1,7	6,6
R1			55,5
R2			57,6
R12			57,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V25 Camera Tripla	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 wc	41,1	43,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	12,3		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			55,1
R2			55,1
R12			55,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			58,1
R2			58,1
R12			58,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			59,5
R2			59,5
R12			57,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			59,5
R2			59,5
R12			57,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			61,6
R2			61,6
R12			59,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			61,6
R2			61,6
R12			59,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V25 Camera Tripla	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24 Camera singola	39,7	49,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	2,4		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,3
K2		2,7	6,3
K12		2,7	1,8
R1			52,2
R2			52,2
R12			51,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			51,0
R2			51,0
R12			51,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	6,6
K2		0,9	6,6
K12		0,9	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	6,8
K2		0,9	5,7
K12		0,9	5,7
R1			57,6
R2			56,6
R12			60,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V25 Camera Tripla	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	41,5	41,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	10,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	25,1		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,3
K2		2,7	6,3
K12		2,7	1,8
R1			62,4
R2			62,4
R12			61,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			58,2
R2			58,2
R12			58,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	6,6
K2		0,7	6,6
K12		0,7	1,0
R1			68,4
R2			68,4
R12			66,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	6,6
K2		0,7	6,6
K12		0,7	1,0
R1			68,4
R2			68,4
R12			66,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]

Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	6,6
K12		1,4	1,0
R1			65,6
R2			65,6
R12			63,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	6,6
K12		1,4	1,0
R1			65,6
R2			65,6
R12			63,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			64,8
R2			64,8
R12			62,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			64,8
R2			64,8
R12			62,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			64,8
R2			64,8
R12			62,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			

Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,6	6,6
K2		3,6	6,6
K12		3,6	1,0
R1			61,4
R2			61,4
R12			59,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,6	6,6
K2		3,6	6,6
K12		3,6	1,0
R1			61,4
R2			61,4
R12			59,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V25 Camera Tripla	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	46,2	45,9

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	24,1	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	24,1		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	1,0
K2		0,8	6,6
K12		0,8	6,6
R1			65,8
R2			67,9
R12			67,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		8,8	5,7
K2		8,8	4,7
K12		8,8	5,7
R1			60,1
R2			59,1
R12			60,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	1,0
K2		0,7	6,6
K12		0,7	6,6
R1			66,6
R2			68,7
R12			68,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			63,4
R2			65,4
R12			65,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	1,0
K2		1,7	6,6
K12		1,7	6,6
R1			62,6
R2			64,6
R12			64,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	1,0
K2		1,7	6,6
K12		1,7	6,6
R1			62,5
R2			64,6
R12			64,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,6	1,0
K2		3,6	6,6
K12		3,6	6,6
R1			59,2
R2			61,3
R12			61,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	1,0
K2		2,8	6,6
K12		2,8	6,6
R1			60,4
R2			62,5
R12			62,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	1,0
K2		1,7	6,6
K12		1,7	6,6
R1			62,5
R2			64,6
R12			64,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V26 Rip	38,9	51,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			49,7
R2			49,7
R12			49,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			49,7
R2			49,7
R12			49,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	6,6
K2		1,3	6,6
K12		1,3	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	6,6
K2		1,3	6,6
K12		1,3	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24 Camera singola	38,4	51,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	2,8		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			48,7
R2			48,7
R12			48,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			48,7
R2			48,7
R12			48,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,6
K2		1,0	6,6
K12		1,0	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,6
K2		1,0	6,6
K12		1,0	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24,1 wc	39,5	50,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,8		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,0
R2			51,0
R12			51,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,0
R2			51,0
R12			51,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	6,6
K2		1,5	6,6
K12		1,5	1,0
R1			58,1
R2			58,1
R12			56,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	12,2
K2		0,5	6,6
K12		0,5	6,6
R1			65,2
R2			63,1
R12			63,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 wc	39,4	50,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			50,8
R2			50,8
R12			50,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			50,8
R2			50,8
R12			50,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 Camera Tripla	41,5	45,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	10,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	2,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	25,1		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			58,2
R2			58,2
R12			58,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,3
K2		2,7	6,3
K12		2,7	1,8
R1			62,4
R2			62,4
R12			61,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,6	6,6
K2		3,6	6,6
K12		3,6	1,0
R1			61,4
R2			61,4
R12			59,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,6	6,6
K2		3,6	6,6
K12		3,6	1,0
R1			61,4
R2			61,4
R12			59,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]

Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			64,8
R2			64,8
R12			62,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			64,8
R2			64,8
R12			62,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			64,8
R2			64,8
R12			62,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	6,6
K12		1,7	1,0
R1			64,8
R2			64,8
R12			62,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	6,6
K12		1,4	1,0
R1			65,6
R2			65,6
R12			63,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	6,6
K12		1,4	1,0
R1			65,6
R2			65,6
R12			63,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			

Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	6,6
K2		0,7	6,6
K12		0,7	1,0
R1			68,4
R2			68,4
R12			66,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	6,6
K2		0,7	6,6
K12		0,7	1,0
R1			68,4
R2			68,4
R12			66,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V31 lavanderia	42,4	47,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	0,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	2,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	2,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	2,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,6	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	19,7		43,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,0
K2		2,7	6,0
K12		2,7	2,8
R1			61,4
R2			61,4
R12			61,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			61,2
R2			61,2
R12			64,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,2
K2		1,2	6,2
K12		1,2	2,0
R1			65,5
R2			65,5
R12			64,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**

K1	1,2	6,2
K2	1,2	6,2
K12	1,2	2,0
R1		65,5
R2		65,5
R12		64,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,2
K2		1,4	6,2
K12		1,4	2,0
R1			64,6
R2			64,6
R12			63,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,2
K2		1,4	6,2
K12		1,4	2,0
R1			64,6
R2			64,6
R12			63,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,3	6,2
K2		0,3	6,2
K12		0,3	2,0
R1			71,2
R2			71,2
R12			70,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,3	6,2
K2		0,3	6,2
K12		0,3	2,0
R1			71,2
R2			71,2
R12			70,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,2
K2		1,0	6,2
K12		1,0	2,0
R1			65,9
R2			65,9
R12			64,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,2
K2		1,0	6,2
K12		1,0	2,0

R1	65,9
R2	65,9
R12	64,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,2
K2		0,8	6,2
K12		0,8	2,0
R1			66,9
R2			66,9
R12			65,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,2
K2		0,8	6,2
K12		0,8	2,0
R1			66,9
R2			66,9
R12			65,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,2
K2		0,8	6,2
K12		0,8	2,0
R1			66,9
R2			66,9
R12			65,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,2
K2		0,8	6,2
K12		0,8	2,0
R1			67,1
R2			67,1
R12			66,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,2
K2		1,7	6,2
K12		1,7	2,0
R1			63,8
R2			63,8
R12			62,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,2
K2		1,2	6,2
K12		1,2	2,0
R1			65,1
R2			65,1
R12			64,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,4	6,8
K2		0,4	5,7
K12		0,4	5,7
R1			70,4
R2			69,4
R12			72,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 Camera Doppia	41,5	45,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	0,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	23,5		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,3
K2		2,7	6,3
K12		2,7	1,8
R1			62,1
R2			62,1
R12			61,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			57,9
R2			57,9
R12			57,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	6,6
K12		1,4	1,0
R1			65,3
R2			65,3
R12			63,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	6,6
K12		1,4	1,0
R1			65,3
R2			65,3
R12			63,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	6,6
K12		1,8	1,0
R1			64,3
R2			64,3
R12			62,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	6,6
K12		1,8	1,0
R1			64,3
R2			64,3
R12			62,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	6,6
K12		2,0	1,0
R1			63,8
R2			63,8
R12			61,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	6,6
K12		2,0	1,0
R1			63,8
R2			63,8
R12			61,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	6,6
K2		2,1	6,6
K12		2,1	1,0
R1			63,5
R2			63,5
R12			61,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	6,6
K2		2,1	6,6
K12		2,1	1,0
R1			63,5
R2			63,5
R12			61,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**

Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,6
K2		1,2	6,6
K12		1,2	1,0
R1			65,9
R2			65,9
R12			63,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,6
K2		1,2	6,6
K12		1,2	1,0
R1			65,9
R2			65,9
R12			63,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 wc	39,8	50,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,5		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,6
R2			51,6
R12			51,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,6
R2			51,6
R12			51,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	6,6
K12		2,0	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	6,6
K12		2,0	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	40,4	49,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	8,4		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			53,5
R2			53,5
R12			53,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			53,5
R2			53,5
R12			53,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,1	6,6
K2		3,1	6,6
K12		3,1	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,1	6,6
K2		3,1	6,6
K12		3,1	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 wc	39,3	50,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,5		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			50,8
R2			50,8
R12			50,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			50,8
R2			50,8
R12			50,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	6,6
K12		1,6	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,3	12,2
K2		3,3	6,6
K12		3,3	6,6
R1			56,5
R2			54,4
R12			54,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 wc	39,5	50,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,9		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,1
R2			51,1
R12			51,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,1
R2			51,1
R12			51,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	6,6
K12		1,8	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	9,6
K2		0,5	9,6
K12		0,5	2,8
R1			66,0
R2			66,0
R12			62,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,5	12,2
K2		2,5	6,6
K12		2,5	6,6
R1			58,0
R2			55,9
R12			55,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 Camera doppia	38,4	51,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	2,9		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			48,8
R2			48,8
R12			48,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			48,8
R2			48,8
R12			48,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,6
K2		1,0	6,6
K12		1,0	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,3	9,6
K2		0,3	9,6
K12		0,3	2,8
R1			66,1
R2			66,1
R12			62,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	12,2
K2		1,3	6,6
K12		1,3	6,6
R1			58,5
R2			56,4
R12			56,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V12 - Cucina	39,2	56,6

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,2	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	1,2		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	1,0
K12		1,6	6,6
R1			51,7
R2			49,7
R12			51,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	6,6
K2		1,1	1,0
K12		1,1	6,6
R1			53,2
R2			51,2
R12			53,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	1,0
K2		0,8	6,6
K12		0,8	6,6
R1			52,6
R2			54,7
R12			54,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	1,0
K2		1,3	6,6
K12		1,3	6,6
R1			50,5
R2			52,6
R12			52,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	1,0
K2		1,0	6,6
K12		1,0	6,6
R1			51,5
R2			53,6
R12			53,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			50,3
R2			52,3
R12			52,3

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	45,9	46,3

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	58,3	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	58,3		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,8	4,7
K2		3,8	5,7
K12		3,8	5,7
R1			66,5
R2			67,5
R12			67,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			67,2
R2			69,2
R12			69,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	1,0
K2		1,8	6,6
K12		1,8	6,6
R1			66,2
R2			68,2
R12			68,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	1,0
K2		2,0	6,6
K12		2,0	6,6
R1			65,7
R2			67,7
R12			67,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	1,0
K2		2,1	6,6
K12		2,1	6,6
R1			65,3
R2			67,4
R12			67,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	1,0
K2		1,2	6,6
K12		1,2	6,6
R1			67,8
R2			69,8
R12			69,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	1,0
K2		2,0	6,6
K12		2,0	6,6
R1			65,6
R2			67,7
R12			67,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,1	1,0
K2		3,1	6,6
K12		3,1	6,6
R1			63,8
R2			65,8
R12			65,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	1,0
K2		1,6	6,6
K12		1,6	6,6
R1			66,5
R2			68,5
R12			68,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	1,0
K2		1,8	6,6
K12		1,8	6,6
R1			66,1
R2			68,2
R12			68,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	6,6
K2		1,1	1,0
K12		1,1	6,6

R1	70,2
R2	68,2
R12	70,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	1,0
K12		1,6	6,6
R1			68,7
R2			66,7
R12			68,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,2	1,0
K2		0,2	6,6
K12		0,2	6,6
R1			75,0
R2			77,0
R12			77,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	1,0
K2		1,7	6,6
K12		1,7	6,6
R1			66,4
R2			68,5
R12			68,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,6	1,0
K2		3,6	6,6
K12		3,6	6,6
R1			63,0
R2			65,1
R12			65,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	1,0
K2		1,7	6,6
K12		1,7	6,6
R1			66,4
R2			68,4
R12			68,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			

Giunto a T rivolto verso il locale ricevente	**L [m]**	**Rw [dB]**
K1	1,7	1,0
K2	1,7	6,6
K12	1,7	6,6
R1		66,4
R2		68,5
R12		68,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			67,2
R2			69,3
R12			69,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	1,0
K2		0,7	6,6
K12		0,7	6,6
R1			70,4
R2			72,5
R12			72,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,4	5,7
K2		2,4	4,7
K12		2,4	5,7
R1			69,5
R2			68,4
R12			69,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	1,0
K2		1,1	6,6
K12		1,1	6,6
R1			68,3
R2			70,4
R12			70,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			67,2
R2			69,3
R12			69,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**

Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,3	1,0
K2		0,3	6,6
K12		0,3	6,6
R1			73,8
R2			75,8
R12			75,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	1,0
K2		1,0	6,6
K12		1,0	6,6
R1			68,5
R2			70,6
R12			70,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	1,0
K2		0,8	6,6
K12		0,8	6,6
R1			69,5
R2			71,6
R12			71,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	1,0
K2		0,8	6,6
K12		0,8	6,6
R1			69,7
R2			71,7
R12			71,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	5,7
K2		2,0	4,7
K12		2,0	5,7
R1			70,4
R2			69,3
R12			70,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	5,7
K2		1,0	4,7
K12		1,0	5,7

R1	73,4
R2	72,3
R12	73,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,5	1,0
K2		4,5	6,6
K12		4,5	6,6
R1			62,1
R2			64,1
R12			64,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	1,0
K12		1,7	6,6
R1			68,4
R2			66,4
R12			68,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	1,0
K12		1,6	6,6
R1			68,7
R2			66,6
R12			68,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,6
K2		1,7	1,0
K12		1,7	6,6
R1			68,4
R2			66,4
R12			68,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	1,0
K12		1,6	6,6
R1			68,7
R2			66,6
R12			68,7

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V21 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 wc	41,2	42,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	12,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			55,2
R2			55,2
R12			55,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			58,2
R2			58,2
R12			58,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			59,7
R2			59,7
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	6,6
K2		0,9	6,6
K12		0,9	1,0
R1			64,6
R2			64,6
R12			62,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	6,6
K2		1,9	12,2
K12		1,9	6,6
R1			61,3
R2			63,4

R12	61,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	6,6
K12		1,8	1,0
R1			61,4
R2			61,4
R12			59,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	6,6
K2		1,5	6,6
K12		1,5	1,0
R1			62,3
R2			62,3
R12			60,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V21 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	40,9	45,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,3
K2		2,7	6,3
K12		2,7	1,8
R1			55,9
R2			55,9
R12			55,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			54,8
R2			54,8
R12			54,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	6,6
K2		2,1	6,6
K12		2,1	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	6,6
K2		2,2	12,2
K12		2,2	6,6
R1			57,2
R2			59,2
R12			57,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V21 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V26 Rip	40,4	45,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,4		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,5
R2			51,5
R12			51,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			55,1
R2			55,1
R12			58,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	6,6
K12		2,0	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	9,6
K2		0,7	9,6
K12		0,7	2,8
R1			64,9
R2			64,9
R12			61,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	6,6
K2		1,3	12,2
K12		1,3	6,6
R1			59,4
R2			61,4
R12			59,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V21 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	38,4	46,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	2,9		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			48,8
R2			48,8
R12			48,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			48,8
R2			48,8
R12			48,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,6
K2		1,0	6,6
K12		1,0	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,3	9,6
K2		0,3	9,6
K12		0,3	2,8
R1			66,1
R2			66,1
R12			62,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	6,6
K2		1,3	12,2
K12		1,3	6,6
R1			56,4
R2			58,5
R12			56,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V21 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V15 Dispensa	44,1	49,5

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,1	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,1		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	1,0
K12		1,8	6,6
R1			57,6
R2			55,6
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,6
K2		2,9	1,0
K12		2,9	6,6
R1			55,6
R2			53,5
R12			55,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	5,7
K2		1,6	5,7
K12		1,6	6,8
R1			60,9
R2			60,9
R12			62,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,6
K2		2,9	1,0
K12		2,9	6,6
R1			55,6
R2			53,5
R12			55,6

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V21 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 wc	43,6	50,1

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,0	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,0		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,6
K2		2,9	1,0
K12		2,9	6,6
R1			54,5
R2			52,5
R12			54,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			57,6
R2			55,6
R12			57,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,6
K2		2,9	1,0
K12		2,9	6,6
R1			54,5
R2			52,5
R12			54,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	5,7
K2		1,4	5,7
K12		1,4	6,8
R1			60,3
R2			60,3
R12			61,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V21 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 Spogliatoio	44,4	48,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,7	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	7,7		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,6
K2		2,9	1,0
K12		2,9	6,6
R1			57,4
R2			55,3
R12			57,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			60,4
R2			58,4
R12			60,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	1,0
K2		0,7	6,6
K12		0,7	6,6
R1			61,1
R2			63,2
R12			63,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			58,4
R2			60,5
R12			60,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	6,6
K2		0,5	1,0
K12		0,5	6,6
R1			64,6
R2			62,5
R12			64,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			60,4
R2			58,4
R12			60,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		4,6	4,7
K2		4,6	5,7
K12		4,6	5,7
R1			56,9
R2			58,0
R12			58,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	5,7
K2		1,4	5,7
K12		1,4	6,8
R1			63,1
R2			63,1
R12			64,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V21 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 wc	40,7	38,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	7,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			56,0
R2			56,0
R12			56,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			53,0
R2			53,0
R12			53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	6,6
K2		2,9	12,2
K12		2,9	6,6
R1			57,2
R2			59,3
R12			57,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V21 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 Camera doppia	41,2	36,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	12,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			58,2
R2			58,2
R12			58,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			55,2
R2			55,2
R12			55,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	6,6
K12		1,8	1,0
R1			61,4
R2			61,4
R12			59,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,5	6,6
K2		1,5	6,6
K12		1,5	1,0
R1			62,3
R2			62,3
R12			60,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			59,7
R2			59,7
R12			57,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	6,6
K2		0,9	6,6
K12		0,9	1,0
R1			64,6
R2			64,6
R12			62,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,9	12,2
K2		1,9	6,6
K12		1,9	6,6
R1			63,4
R2			61,3
R12			61,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V21 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	39,5	39,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,9		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,1
R2			51,1
R12			51,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,1
R2			51,1
R12			51,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	6,6
K12		1,8	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	9,6
K2		0,5	9,6
K12		0,5	2,8
R1			66,0
R2			66,0
R12			62,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,5	6,6
K2		2,5	12,2
K12		2,5	6,6
R1			55,9
R2			58,0
R12			55,9

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V21 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 Spogliatoio	40,8	47,3

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,0	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	1,0		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			51,8
R2			49,7
R12			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	6,6
K2		0,7	1,0
K12		0,7	6,6
R1			54,5
R2			52,4
R12			54,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			49,7
R2			51,8
R12			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	1,0
K2		0,7	6,6
K12		0,7	6,6
R1			52,4
R2			54,5
R12			54,5

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V21 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V14 dis	42,5	45,2

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,5	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	2,5		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	1,0
K12		1,8	6,6
R1			54,4
R2			52,4
R12			54,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			55,6
R2			53,5
R12			55,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	1,0
K2		1,8	6,6
K12		1,8	6,6
R1			52,4
R2			54,4
R12			54,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			55,6
R2			53,6
R12			55,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V22 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	41,1	36,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	11,9		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			55,0
R2			55,0
R12			55,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			58,0
R2			58,0
R12			58,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			59,4
R2			59,4
R12			57,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	6,6
K2		0,9	6,6
K12		0,9	1,0
R1			64,3
R2			64,3
R12			62,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	12,2
K2		1,2	6,6
K12		1,2	6,6
R1			65,1
R2			63,0

R12	63,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,6
K2		0,8	12,2
K12		0,8	6,6
R1			64,7
R2			66,8
R12			64,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	6,6
K12		1,6	1,0
R1			61,8
R2			61,8
R12			59,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	6,6
K12		1,6	1,0
R1			61,8
R2			61,8
R12			59,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V22 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 wc	40,7	38,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	7,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			53,0
R2			53,0
R12			53,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			56,0
R2			56,0
R12			56,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,9	12,2
K2		2,9	6,6
K12		2,9	6,6
R1			59,3
R2			57,2
R12			57,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V22 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	39,3	38,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	4,5		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			50,8
R2			50,8
R12			50,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			50,8
R2			50,8
R12			50,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	6,6
K12		1,6	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,3	6,6
K2		3,3	12,2
K12		3,3	6,6
R1			54,4
R2			56,5
R12			54,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V22 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 ant	41,0	46,3

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,2	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	1,2		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	1,0
K12		1,6	6,6
R1			51,8
R2			49,8
R12			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	1,0
K2		0,8	6,6
K12		0,8	6,6
R1			53,0
R2			55,1
R12			55,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	1,0
K2		1,6	6,6
K12		1,6	6,6
R1			49,8
R2			51,9
R12			51,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	1,0
K2		0,8	6,6
K12		0,8	6,6
R1			53,0
R2			55,1
R12			55,1

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V22 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 wc 1	42,5	44,7

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,4	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	2,4		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	6,6
K2		0,6	1,0
K12		0,6	6,6
R1			58,9
R2			56,8
R12			58,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,6
K2		1,2	1,0
K12		1,2	6,6
R1			56,3
R2			54,2
R12			56,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	1,0
K2		1,1	6,6
K12		1,1	6,6
R1			54,5
R2			56,5
R12			56,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	1,0
K12		1,6	6,6
R1			54,9
R2			52,8
R12			54,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	1,0
K2		1,7	6,6
K12		1,7	6,6
R1			52,5
R2			54,5
R12			54,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V22 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 wc	40,2	43,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	7,4		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			52,9
R2			52,9
R12			52,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			52,9
R2			52,9
R12			52,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,6
K2		2,7	6,6
K12		2,7	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,6
K2		2,7	6,6
K12		2,7	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V22 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 Camera Doppia	40,4	45,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,9		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,3
K2		2,7	6,3
K12		2,7	1,8
R1			56,1
R2			56,1
R12			55,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,9
R2			51,9
R12			51,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	6,6
K2		2,2	6,6
K12		2,2	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	6,6
K2		2,2	6,6
K12		2,2	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V22 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 Camera doppia	40,9	45,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,7		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			54,8
R2			54,8
R12			54,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,3
K2		2,7	6,3
K12		2,7	1,8
R1			55,9
R2			55,9
R12			55,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	6,6
K2		2,1	6,6
K12		2,1	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	12,2
K2		2,2	6,6
K12		2,2	6,6
R1			59,2
R2			57,2
R12			57,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V22 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 wc	41,1	42,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	11,9		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	8,7
K2		2,7	8,7
K12		2,7	8,7
R1			58,0
R2			58,0
R12			58,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			55,0
R2			55,0
R12			55,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	6,6
K12		1,6	1,0
R1			61,8
R2			61,8
R12			59,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	6,6
K2		1,6	6,6
K12		1,6	1,0
R1			61,8
R2			61,8
R12			59,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,8	6,6
K2		2,8	6,6
K12		2,8	1,0
R1			59,4
R2			59,4
R12			57,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	6,6
K2		0,9	6,6
K12		0,9	1,0
R1			64,3
R2			64,3
R12			62,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	12,2
K2		0,8	6,6
K12		0,8	6,6
R1			66,8
R2			64,7
R12			64,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,6
K2		1,2	12,2
K12		1,2	6,6
R1			63,0
R2			65,1
R12			63,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V22 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	40,4	43,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	8,4		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			53,5
R2			53,5
R12			53,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			53,5
R2			53,5
R12			53,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,1	6,6
K2		3,1	6,6
K12		3,1	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,1	6,6
K2		3,1	6,6
K12		3,1	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V22 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 wc	42,6	52,1

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,9	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	1,9		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			54,5
R2			52,5
R12			54,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			54,4
R2			52,4
R12			54,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	4,7
K2		1,4	5,7
K12		1,4	5,7
R1			56,2
R2			57,3
R12			57,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			52,4
R2			54,4
R12			54,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V22 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 ant	43,6	48,5

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,6	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,6		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			59,0
R2			56,9
R12			59,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	1,0
K12		1,4	6,6
R1			59,1
R2			57,0
R12			59,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,5	1,0
K2		0,5	6,6
K12		0,5	6,6
R1			61,1
R2			63,1
R12			63,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,6	1,0
K2		1,6	6,6
K12		1,6	6,6
R1			56,4
R2			58,5
R12			58,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	1,0
K2		0,8	6,6
K12		0,8	6,6
R1			59,6
R2			61,7
R12			61,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	6,6
K2		0,9	1,0
K12		0,9	6,6
R1			60,8
R2			58,7
R12			60,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	6,6
K2		0,6	1,0
K12		0,6	6,6
R1			62,9
R2			60,8
R12			62,9

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	6,6
K2		1,3	1,0
K12		1,3	6,6
R1			59,2
R2			57,1
R12			59,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,6
K2		1,2	1,0
K12		1,2	6,6
R1			59,9
R2			57,8
R12			59,9

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	4,7
K2		1,8	5,7
K12		1,8	5,7
R1			59,7
R2			60,7
R12			60,7

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V22 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	44,5	47,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	9,8	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	9,8		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	4,7
K2		1,4	5,7
K12		1,4	5,7
R1			63,0
R2			64,1
R12			64,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,6
K2		1,2	1,0
K12		1,2	6,6
R1			62,3
R2			60,2
R12			62,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	6,6
K2		1,3	1,0
K12		1,3	6,6
R1			61,7
R2			59,6
R12			61,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	6,6
K2		0,6	1,0
K12		0,6	6,6
R1			65,3
R2			63,3
R12			65,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,9	6,6
K2		0,9	1,0
K12		0,9	6,6
R1			63,3
R2			61,2
R12			63,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,6	6,6
K2		0,6	1,0
K12		0,6	6,6
R1			65,5
R2			63,5
R12			65,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	1,0
K2		0,7	6,6
K12		0,7	6,6
R1			62,4
R2			64,5
R12			64,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,1	1,0
K2		3,1	6,6
K12		3,1	6,6
R1			56,0
R2			58,1
R12			58,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	1,0
K2		2,7	6,6
K12		2,7	6,6
R1			56,6
R2			58,6
R12			58,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	1,0
K2		2,2	6,6
K12		2,2	6,6
R1			57,6
R2			59,6
R12			59,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V23 Camera Doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	41,5	41,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	0,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	23,5		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,3
K2		2,7	6,3
K12		2,7	1,8
R1			62,1
R2			62,1
R12			61,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			57,9
R2			57,9
R12			57,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	6,6
K12		1,8	1,0
R1			64,3
R2			64,3
R12			62,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	6,6
K2		1,8	6,6
K12		1,8	1,0
R1			64,3
R2			64,3
R12			62,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	6,6
K12		1,4	1,0
R1			65,3
R2			65,3
R12			63,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,6
K2		1,4	6,6
K12		1,4	1,0
R1			65,3
R2			65,3
R12			63,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,6
K2		1,2	6,6
K12		1,2	1,0
R1			65,9
R2			65,9
R12			63,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,6
K2		1,2	6,6
K12		1,2	1,0
R1			65,9
R2			65,9
R12			63,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	6,6
K2		2,1	6,6
K12		2,1	1,0
R1			63,5
R2			63,5
R12			61,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	6,6
K2		2,1	6,6
K12		2,1	1,0
R1			63,5
R2			63,5
R12			61,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**

Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	6,6
K12		2,0	1,0
R1			63,8
R2			63,8
R12			61,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	6,6
K12		2,0	1,0
R1			63,8
R2			63,8
R12			61,7

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V23 Camera Doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	40,4	46,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,9		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,9
R2			51,9
R12			51,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,3
K2		2,7	6,3
K12		2,7	1,8
R1			56,1
R2			56,1
R12			55,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	6,6
K2		2,2	6,6
K12		2,2	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	6,6
K2		2,2	6,6
K12		2,2	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V23 Camera Doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 wc	40,9	43,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	7,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	13,0		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			55,4
R2			55,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			55,4
R2			55,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	6,6
K12		2,0	1,0
R1			61,1
R2			61,1
R12			59,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	6,6
K12		2,0	1,0
R1			61,1
R2			61,1
R12			59,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,6
K2		2,7	6,6
K12		2,7	1,0
R1			59,9
R2			59,9
R12			57,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,6
K2		2,7	6,6
K12		2,7	1,0
R1			59,9
R2			59,9
R12			57,8

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V23 Camera Doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	46,5	46,1

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	27,5	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	27,5		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			63,9
R2			66,0
R12			66,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		7,5	4,7
K2		7,5	5,7
K12		7,5	5,7
R1			60,3
R2			61,3
R12			61,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,2	1,0
K2		2,2	6,6
K12		2,2	6,6
R1			62,1
R2			64,1
R12			64,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	1,0
K2		2,0	6,6
K12		2,0	6,6
R1			62,3
R2			64,4
R12			64,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	1,0
K2		2,7	6,6
K12		2,7	6,6
R1			61,0
R2			63,1
R12			63,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	1,0
K2		1,2	6,6
K12		1,2	6,6
R1			64,5
R2			66,6
R12			66,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,1	1,0
K2		2,1	6,6
K12		2,1	6,6
R1			62,1
R2			64,1
R12			64,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	1,0
K2		2,0	6,6
K12		2,0	6,6
R1			62,4
R2			64,5
R12			64,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,8	1,0
K2		1,8	6,6
K12		1,8	6,6
R1			62,9
R2			65,0
R12			65,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V23 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 Camera Doppia	40,9	36,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	13,0		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			55,4
R2			55,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			55,4
R2			55,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,6
K2		2,7	6,6
K12		2,7	1,0
R1			59,9
R2			59,9
R12			57,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,6
K2		2,7	6,6
K12		2,7	1,0
R1			59,9
R2			59,9
R12			57,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	6,6
K12		2,0	1,0
R1			61,1
R2			61,1
R12			59,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	6,6
K12		2,0	1,0
R1			61,1
R2			61,1
R12			59,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V23 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	40,2	38,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	7,4		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			52,9
R2			52,9
R12			52,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			52,9
R2			52,9
R12			52,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,6
K2		2,7	6,6
K12		2,7	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,6
K2		2,7	6,6
K12		2,7	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V23 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	39,8	39,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,5		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,6
R2			51,6
R12			51,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,6
R2			51,6
R12			51,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	6,6
K12		2,0	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	6,6
K12		2,0	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V23 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	43,9	43,5

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,4	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,4		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	1,0
K2		2,7	6,6
K12		2,7	6,6
R1			54,0
R2			56,1
R12			56,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	1,0
K2		2,0	6,6
K12		2,0	6,6
R1			55,3
R2			57,3
R12			57,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	1,0
K2		2,7	6,6
K12		2,7	6,6
R1			54,0
R2			56,1
R12			56,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	1,0
K2		2,0	6,6
K12		2,0	6,6
R1			55,4
R2			57,4
R12			57,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V31 lavanderia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	42,4	40,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	2,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	2,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	0,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,6	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	19,7		43,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,0
K2		2,7	6,0
K12		2,7	2,8
R1			61,4
R2			61,4
R12			61,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			61,2
R2			61,2
R12			64,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,2
K2		0,8	6,2
K12		0,8	2,0
R1			66,9
R2			66,9
R12			65,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**

K1	0,8	6,2
K2	0,8	6,2
K12	0,8	2,0
R1		67,1
R2		67,1
R12		66,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,2
K2		0,8	6,2
K12		0,8	2,0
R1			66,9
R2			66,9
R12			65,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	6,2
K2		0,8	6,2
K12		0,8	2,0
R1			66,9
R2			66,9
R12			65,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,2
K2		1,0	6,2
K12		1,0	2,0
R1			65,9
R2			65,9
R12			64,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	6,2
K2		1,0	6,2
K12		1,0	2,0
R1			65,9
R2			65,9
R12			64,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,3	6,2
K2		0,3	6,2
K12		0,3	2,0
R1			71,2
R2			71,2
R12			70,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,3	6,2
K2		0,3	6,2
K12		0,3	2,0

R1	71,2
R2	71,2
R12	70,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,2
K2		1,4	6,2
K12		1,4	2,0
R1			64,6
R2			64,6
R12			63,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	6,2
K2		1,4	6,2
K12		1,4	2,0
R1			64,6
R2			64,6
R12			63,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,2
K2		1,2	6,2
K12		1,2	2,0
R1			65,5
R2			65,5
R12			64,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,2
K2		1,2	6,2
K12		1,2	2,0
R1			65,5
R2			65,5
R12			64,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,7	6,2
K2		1,7	6,2
K12		1,7	2,0
R1			63,8
R2			63,8
R12			62,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,2	6,2
K2		1,2	6,2
K12		1,2	2,0
R1			65,1
R2			65,1
R12			64,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,4	5,7
K2		0,4	6,8
K12		0,4	5,7
R1			69,4
R2			70,4
R12			72,5

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V31 lavanderia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	46,5	46,3

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	14,3	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	14,3		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	5,7
K2		1,3	4,7
K12		1,3	5,7
R1			66,1
R2			65,0
R12			66,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	1,0
K2		0,8	6,6
K12		0,8	6,6
R1			63,6
R2			65,7
R12			65,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,8	1,0
K2		0,8	6,6
K12		0,8	6,6
R1			63,4
R2			65,5
R12			65,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,0	1,0
K2		1,0	6,6
K12		1,0	6,6
R1			62,4
R2			64,5
R12			64,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,3	1,0
K2		0,3	6,6
K12		0,3	6,6
R1			67,7
R2			69,7
R12			69,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,4	1,0
K2		1,4	6,6
K12		1,4	6,6
R1			61,1
R2			63,2
R12			63,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,1	1,0
K2		1,1	6,6
K12		1,1	6,6
R1			62,3
R2			64,3
R12			64,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		5,3	5,7
K2		5,3	4,7
K12		5,3	5,7
R1			60,1
R2			59,0
R12			60,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		3,0	5,7
K2		3,0	5,7
K12		3,0	6,8
R1			62,5
R2			62,5
R12			63,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V26 Rip	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24 Camera singola	40,5	36,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	6,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			52,4
R2			52,4
R12			52,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,3
K2		2,7	6,3
K12		2,7	1,8
R1			56,5
R2			56,5
R12			55,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,4	6,6
K2		2,4	6,6
K12		2,4	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,4	6,6
K2		2,4	6,6
K12		2,4	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V26 Rip	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	38,9	37,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,6		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			49,7
R2			49,7
R12			49,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			49,7
R2			49,7
R12			49,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	6,6
K2		1,3	6,6
K12		1,3	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	6,6
K2		1,3	6,6
K12		1,3	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V26 Rip	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 Camera doppia	40,4	37,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	5,4		42,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	6,3
K2		2,7	6,3
K12		2,7	1,8
R1			55,7
R2			55,7
R12			54,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,7	5,7
K2		2,7	5,7
K12		2,7	5,7
R1			51,5
R2			51,5
R12			51,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	6,6
K2		2,0	6,6
K12		2,0	1,0
R1			57,4
R2			57,4
R12			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a croce		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		0,7	9,6
K2		0,7	9,6
K12		0,7	2,8
R1			64,9
R2			64,9
R12			61,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	12,2
K2		1,3	6,6
K12		1,3	6,6
R1			61,4
R2			59,4
R12			59,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	DnT,W [dB]	DnT,W [dB]
ZONE V26 Rip	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V12 - Cucina	43,4	43,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,1	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
RDd	3,1		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,4	1,0
K2		2,4	6,6
K12		2,4	6,6
R1			52,1
R2			54,2
R12			54,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	1,0
K2		1,3	6,6
K12		1,3	6,6
R1			54,8
R2			56,9
R12			56,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		2,0	1,0
K2		2,0	6,6
K12		2,0	6,6
R1			53,0
R2			55,1
R12			55,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K1		1,3	5,7
K2		1,3	5,7
K12		1,3	6,8
R1			59,6
R2			59,6
R12			60,7

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V2 - open Space	<Ambiente non definito> Locale 1	65,8	0,0	No

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	11,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	8,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	25,1	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	3,7	7,6
K12	3,7	-0,5
LFf		61,2
LFd		59,2

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	25,1	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,9	7,6
K12	2,9	-0,5
LFf		60,2
LFd		58,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V8 - w.c	<Ambiente non definito> Locale 1	60,8	0,0	No

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	25,1	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,1	7,6
K12	2,1	-0,5
LFf		58,7
LFd		56,7

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V8	<Ambiente non definito> Locale 1	57,7	0,0	No

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	25,1	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,0	7,6
K12	1,0	-0,5
LFf		55,6
LFd		53,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V8 wc 1	<Ambiente non definito> Locale 1	59,2	0,0	No

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	25,1	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,4	7,6
K12	1,4	-0,5
LFf		57,1
LFd		55,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V3 - Ufficio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	56,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	16,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	169,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	5,6	7,6
K12	5,6	-0,5
LFf		54,7
LFd		52,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V3 - Ufficio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V5 - Sala Riunioni	60,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	26,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,0	7,6
K12	2,0	-0,5
LFf		58,4
LFd		56,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V3 - Ufficio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> W.C.	70,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	9,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	6,1	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,9	7,6
K12	1,9	-0,5
LFf		64,4
LFd		62,4

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	6,1	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	3,2	7,6
K12	3,2	-0,5
LFf		66,7
LFd		64,7

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V3 - Ufficio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V12 - Cucina	72,8

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	18,3	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	18,3		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	-0,2
L			60,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,3	7,3
L			50,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		3,2	7,3
L			61,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		3,5	5,9
L			59,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		5,0	5,9
L			60,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		3,9	-0,2
L			64,3

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V3 - Ufficio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	77,7

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	3,0	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	3,0		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		5,3	7,3
L			71,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	-0,2
L			68,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,2	-0,2
L			66,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	-0,2
L			68,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		3,9	-0,2
L			72,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE W.C.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V3 - Ufficio	65,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	9,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	23,0	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	3,2	7,6
K12	3,2	-0,5
LFf		61,0
LFd		58,9

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	23,0	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,9	7,6
K12	1,9	-0,5
LFf		58,7
LFd		56,7

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE W.C.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V5 - Sala Riunioni	62,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	9,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	26,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	3,2	7,6
K12	3,2	-0,5
LFf		60,3
LFd		58,3

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE W.C.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V12 - Cucina	74,3

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	5,1	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	5,1		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		3,2	7,3
L			66,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	7,3
L			63,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,8	-0,2
L			68,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	5,9
L			61,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V3 - Ufficio	61,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	23,0	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,0	7,6
K12	2,0	-0,5
LFf		59,0
LFd		57,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	56,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	14,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	169,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	4,9	7,6
K12	4,9	-0,5
LFf		54,2
LFd		52,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V6 - Ambulatorio	66,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	16,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	18,2	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	5,5	7,6
K12	5,5	-0,5
LFf		64,3
LFd		62,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> W.C.	68,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	9,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	6,1	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	3,2	7,6
K12	3,2	-0,5
LFf		66,7
LFd		64,7

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V15 Dispensa	75,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	4,2	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	4,2		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,7	7,3
L			66,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,5	-0,2
L			66,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,9	-0,2
L			69,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,5	3,0
L			63,2

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 wc	75,6

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	4,0	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	4,0		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,9	-0,2
L			69,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	-0,2
L			66,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,9	-0,2
L			69,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	3,0
L			63,2

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 Spogliatoio	74,3

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	10,6	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	10,6		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		4,6	7,3
L			64,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	3,0
L			60,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,9	-0,2
L			65,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	-0,2
L			62,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	-0,2
L			62,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	-0,2
L			62,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**

K	1,8	-0,2
L		63,2

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V5 - Sala Riunioni	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V14 dis	76,1

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	2,4	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	2,4		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	7,3
L			66,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,5	-0,2
L			68,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	-0,2
L			69,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,5	-0,2
L			68,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V6 - Ambulatorio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V5 - Sala Riunioni	64,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	16,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	26,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	5,5	7,6
K12	5,5	-0,5
LFf		62,6
LFd		60,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V6 - Ambulatorio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	55,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	12,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	169,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	4,0	7,6
K12	4,0	-0,5
LFf		53,3
LFd		51,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V6 - Ambulatorio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> w.c. 4	73,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	1,6	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,1	7,6
K12	1,1	-0,5
LFf		67,8
LFd		65,7

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	1,6	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,5	7,6
K12	1,5	-0,5
LFf		69,2
LFd		67,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V6 - Ambulatorio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> w.c. 3	71,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	1,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,6	7,6
K12	1,6	-0,5
LFf		69,2
LFd		67,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE w.c. 3	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V6 - Ambulatorio	60,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	18,2	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,6	7,6
K12	1,6	-0,5
LFf		58,8
LFd		56,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE w.c. 3	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> w.c. 4	69,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	1,6	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,1	7,6
K12	1,1	-0,5
LFf		67,8
LFd		65,7

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE w.c. 4	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> w.c. 3	69,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	1,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,1	7,6
K12	1,1	-0,5
LFf		67,6
LFd		65,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE w.c. 4	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V6 - Ambulatorio	63,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	18,2	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,5	7,6
K12	1,5	-0,5
LFf		58,7
LFd		56,6

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	18,2	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,1	7,6
K12	1,1	-0,5
LFf		57,2
LFd		55,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V6 - Ambulatorio	65,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	12,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	18,2	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	4,0	7,6
K12	4,0	-0,5
LFf		63,0
LFd		60,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V5 - Sala Riunioni	64,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	14,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	26,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	4,9	7,6
K12	4,9	-0,5
LFf		62,2
LFd		60,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V3 - Ufficio	65,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	16,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	23,0	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	5,6	7,6
K12	5,6	-0,5
LFf		63,3
LFd		61,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V11 - Locale Tecnico	65,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	13,0	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	3,0	7,6
K12	3,0	-0,5
LFf		63,1
LFd		61,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V10 - Deposito	65,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	8,6	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,0	7,6
K12	2,0	-0,5
LFf		63,2
LFd		61,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V7 Disimp.	68,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	4,0	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,9	7,6
K12	1,9	-0,5
LFf		66,3
LFd		64,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 - w.c	68,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	13,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	9,3	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	4,4	7,6
K12	4,4	-0,5
LFf		66,3
LFd		64,3

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 wc	75,5

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	2,7	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	2,7		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	7,3
L			66,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,5	-0,2
L			68,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	-0,2
L			69,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,5	3,0
L			65,3

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 ant	74,7

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	7,9	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	7,9		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,8	-0,2
L			66,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,6	-0,2
L			59,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,3	-0,2
L			63,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,5	-0,2
L			63,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	3,0
L			61,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	-0,2
L			64,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**

K	1,5	-0,2
L		63,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	7,3
L			61,2

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 wc 1	75,9

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	3,4	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	3,4		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,8	-0,2
L			64,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	-0,2
L			68,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,9	-0,2
L			65,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,8	-0,2
L			70,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,5	7,3
L			65,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V2 - open Space	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	71,9

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	110,1	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	110,1		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,5	-0,2
L			52,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,3	-0,2
L			51,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,6	-0,2
L			48,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,9	-0,2
L			50,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	-0,2
L			53,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,8	-0,2
L			49,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		5,3	7,3
L			55,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		12,3	5,9
L			56,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,9	7,3
L			52,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,0	7,3
L			51,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,9	7,3
L			51,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		3,2	7,3
L			53,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		3,7	3,0
L			53,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		4,9	3,0
L			54,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9

Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,7	-0,2
L			52,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	-0,2
L			52,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,7	-0,2
L			52,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	-0,2
L			52,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V8 - w.c	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 wc	68,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	6,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,9	7,6
K12	2,9	-0,5
LFf		65,9
LFd		63,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V8 - w.c	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8	71,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	1,4	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,4	7,6
K12	1,4	-0,5
LFf		69,4
LFd		67,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V8 - w.c	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	55,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	13,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	169,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	4,4	7,6
K12	4,4	-0,5
LFf		53,6
LFd		51,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V8 - w.c	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V7 Disimp.	68,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	4,0	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,1	7,6
K12	2,1	-0,5
LFf		66,7
LFd		64,7

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V8 - w.c	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	73,6

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	6,6	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	6,6		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,1	3,0
L			62,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		3,2	7,3
L			65,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,1	7,3
L			63,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,9	7,3
L			65,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V8 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 wc 1	70,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	1,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,1	7,6
K12	1,1	-0,5
LFf		67,8
LFd		65,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V8 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8	70,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	1,4	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,0	7,6
K12	1,0	-0,5
LFf		68,3
LFd		66,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V8 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 - w.c	66,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	9,3	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,9	7,6
K12	2,9	-0,5
LFf		64,5
LFd		62,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V8 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V9 - rip.	69,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	4,1	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,2	7,6
K12	2,2	-0,5
LFf		66,9
LFd		64,8

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V8 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	73,4

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	6,7	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	6,7		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,1	7,3
L			60,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,0	7,3
L			60,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,9	7,3
L			64,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,2	7,3
L			63,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		3,0	5,9
L			62,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V8	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 - w.c	63,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	9,3	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,4	7,6
K12	1,4	-0,5
LFf		61,2
LFd		59,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V8	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 wc	63,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	6,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,0	7,6
K12	1,0	-0,5
LFf		61,5
LFd		59,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V8	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 wc 1	70,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	1,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,3	7,6
K12	1,3	-0,5
LFf		68,5
LFd		66,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V7 Disimp.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V9 - rip.	68,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	4,1	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,9	7,6
K12	1,9	-0,5
LFf		66,1
LFd		64,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V7 Disimp.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 - w.c	65,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	9,3	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,1	7,6
K12	2,1	-0,5
LFf		63,1
LFd		61,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V7 Disimp.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	52,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	169,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,9	7,6
K12	1,9	-0,5
LFf		50,0
LFd		48,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V7 Disimp.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V10 - Deposito	65,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	8,6	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,1	7,6
K12	2,1	-0,5
LFf		63,4
LFd		61,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V7 Disimp.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	74,2

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	4,0	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	4,0		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,9	7,3
L			65,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,1	7,3
L			65,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,9	7,3
L			65,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,1	7,3
L			65,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V9 - rip.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 wc	66,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	6,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,2	7,6
K12	2,2	-0,5
LFf		64,8
LFd		62,7

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V9 - rip.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V7 Disimp.	68,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	4,0	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,9	7,6
K12	1,9	-0,5
LFf		66,3
LFd		64,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V9 - rip.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V10 - Deposito	65,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	8,6	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,9	7,6
K12	1,9	-0,5
LFf		63,0
LFd		61,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V9 - rip.	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	74,1

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	3,4	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	3,4		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,2	7,3
L			66,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,9	7,3
L			66,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,5	7,3
L			59,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	3,0
L			63,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	5,9
L			62,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V10 - Deposito	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V9 - rip.	68,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	4,1	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,9	7,6
K12	1,9	-0,5
LFf		66,2
LFd		64,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V10 - Deposito	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V7 Disimp.	68,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	4,0	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,1	7,6
K12	2,1	-0,5
LFf		66,7
LFd		64,7

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V10 - Deposito	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	52,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	169,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,0	7,6
K12	2,0	-0,5
LFf		50,3
LFd		48,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V10 - Deposito	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V11 - Locale Tecnico	66,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	12,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	13,0	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	4,4	7,6
K12	4,4	-0,5
LFf		64,8
LFd		62,7

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V10 - Deposito	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	73,7

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	5,5	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	5,5		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,5	7,3
L			57,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,1	7,3
L			64,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,0	7,3
L			64,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,7	7,3
L			65,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	3,0
L			62,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V11 - Locale Tecnico	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V10 - Deposito	68,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	12,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	8,6	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	4,4	7,6
K12	4,4	-0,5
LFf		66,6
LFd		64,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V11 - Locale Tecnico	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V2 - open Space	54,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	169,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	3,0	7,6
K12	3,0	-0,5
LFf		52,0
LFd		49,9

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V11 - Locale Tecnico	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	72,7

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	12,8	460,0	70,8
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	12,8		70,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		4,4	7,3
L			63,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,9	7,3
L			62,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		4,4	5,9
L			61,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,1	3,0
L			57,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	460,0	53,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,9	5,9
L			58,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V8 wc 1	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8	71,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	1,4	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,3	7,6
K12	1,3	-0,5
LFf		69,3
LFd		67,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V8 wc 1	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V8 wc	63,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura		509,0	55,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio omogeneo monolitico in calcestruzzo a spessore variabile di spessore con 5 cm di finitura	6,7	509,0	55,0	69,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,1	7,6
K12	1,1	-0,5
LFf		61,8
LFd		59,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V12 - Cucina	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	76,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	11,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	0,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	3,0	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	3,9	7,3
K12	3,9	-0,2
LFf		72,1
LFd		69,7

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	3,0	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,6	7,3
K12	1,6	-0,2
LFf		68,2
LFd		65,8

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	3,0	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,2	7,3
K12	1,2	-0,2
LFf		66,8
LFd		64,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V12 - Cucina	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24 Camera singola	52,1

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	14,4	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	14,4		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,8	6,6
L			34,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	1,0
L			38,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,8	1,0
L			41,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,0	1,0
L			37,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,4	1,0
L			41,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		3,7	5,7
L			38,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			

Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		5,1	5,7
L			39,7

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V12 - Cucina	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24,1 wc	54,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	3,9	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	3,9		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,8	6,6
L			45,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	1,0
L			44,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,8	1,0
L			47,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	1,0
L			44,6

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V12 - Cucina	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	57,2

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	1,2	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	1,2		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	6,6
L			48,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,1	6,6
L			46,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,8	1,0
L			47,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,3	1,0
L			49,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,0	1,0
L			48,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	1,0
L			49,7

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V12 - Cucina	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V26 Rip	54,1

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	3,1	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	3,1		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,4	1,0
L			47,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,3	1,0
L			45,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,0	1,0
L			47,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,3	5,7
L			40,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V15 Dispensa	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V14 dis	71,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	2,4	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,6	7,3
K12	1,6	-0,2
LFf		69,2
LFd		66,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V15 Dispensa	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 wc	71,4

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	4,0	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,9	7,3
K12	2,9	-0,2
LFf		69,5
LFd		67,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V15 Dispensa	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V12 - Cucina	69,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	5,1	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	2,9	7,3
K12	2,9	7,3
LFf		66,1
LFd		66,1

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V15 Dispensa	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 Camera doppia	52,6

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	5,1	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	5,1		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	6,6
L			42,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,9	6,6
L			44,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	5,7
L			39,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,9	6,6
L			44,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V16 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V15 Dispensa	71,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	4,2	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,9	7,3
K12	2,9	-0,2
LFf		69,3
LFd		66,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V16 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 Spogliatoio	69,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	8,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	10,6	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,4	7,3
K12	1,4	-0,2
LFf		62,2
LFd		59,8

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	10,6	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,9	7,3
K12	2,9	-0,2
LFf		65,3
LFd		62,9

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V16 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 Camera doppia	52,9

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	4,0	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	4,0		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,9	6,6
L			45,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	6,6
L			42,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,9	6,6
L			45,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	5,7
L			39,7

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V16 Spogliatoio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 wc	73,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	4,0	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,9	7,3
K12	2,9	-0,2
LFf		69,5
LFd		67,1

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	4,0	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,4	7,3
K12	1,4	-0,2
LFf		66,4
LFd		64,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V16 Spogliatoio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V14 dis	71,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	2,4	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,6	7,3
K12	1,6	-0,2
LFf		69,2
LFd		66,8

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V16 Spogliatoio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 Camera doppia	52,7

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	7,7	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	7,7		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,9	6,6
L			42,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	6,6
L			39,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,7	1,0
L			38,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	1,0
L			41,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,5	6,6
L			35,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	6,6
L			39,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**

K	4,6	4,7
L		43,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	5,7
L			36,9

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V16 Spogliatoio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 wc	55,6

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	1,0	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	1,0		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	6,6
L			48,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,7	6,6
L			45,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	1,0
L			50,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,7	1,0
L			47,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V17 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 Spogliatoio	63,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	10,6	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	1,8	7,3
K12	1,8	7,3
LFf		60,8
LFd		60,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V17 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 ant	69,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	7,9	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,6	7,3
K12	1,6	-0,2
LFf		64,2
LFd		61,7

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	7,9	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,8	7,3
K12	1,8	-0,2
LFf		64,5
LFd		62,1

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V17 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	54,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	1,9	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	1,9		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	6,6
L			45,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	6,6
L			45,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	4,7
L			43,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	1,0
L			47,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V17 ant	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 wc	74,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	2,7	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,8	7,3
K12	1,8	-0,2
LFf		69,2
LFd		66,7

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	2,7	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,6	7,3
K12	1,6	-0,2
LFf		68,8
LFd		66,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V17 ant	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 Spogliatoio	62,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	10,6	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	1,4	7,3
K12	1,4	7,3
LFf		59,8
LFd		59,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V17 ant	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 wc 1	72,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	9,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	3,4	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,9	7,3
K12	2,9	-0,2
LFf		70,4
LFd		68,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V17 ant	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	57,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	110,1	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				0,6	7,3
K12				0,6	-0,2
LFf					48,2
LFd					45,7

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	110,1	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,3	7,3
K12				1,3	-0,2
LFf					51,8
LFd					49,4

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	110,1	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,5	7,3
K12				1,5	-0,2
LFf					52,2
LFd					49,8

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V17 ant	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 wc	55,7

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	1,2	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	1,2		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	1,0
L			50,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,8	1,0
L			47,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	6,6
L			48,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,8	1,0
L			47,0

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V17 ant	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	53,3

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	5,6	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	5,6		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	6,6
L			41,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	6,6
L			40,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,5	1,0
L			38,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	1,0
L			43,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,8	1,0
L			40,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,9	6,6
L			39,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,6	6,6
L			37,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,3	6,6
L			40,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,2	6,6
L			40,1

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	4,7
L			40,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V17 wc 1	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	58,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	2,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	110,1	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,8	7,3
K12				1,8	-0,2
LFf					53,1
LFd					50,6

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	110,1	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				0,9	7,3
K12				0,9	-0,2
LFf					50,2
LFd					47,8

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	110,1	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				0,9	7,3
K12				0,9	-0,2
LFf					50,0
LFd					47,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V17 wc 1	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 ant	68,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	9,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	7,9	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,9	7,3
K12	2,9	-0,2
LFf		66,7
LFd		64,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V17 wc 1	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V14 dis	69,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	2,4	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	1,6	7,3
K12	1,6	7,3
LFf		66,8
LFd		66,8

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V17 wc 1	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 wc	54,2

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	2,4	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	2,4		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,6	6,6
L			41,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,2	6,6
L			43,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,1	1,0
L			45,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	6,6
L			45,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,7	1,0
L			47,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V14 dis	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V16 Spogliatoio	64,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	10,6	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,6	7,3
K12	1,6	-0,2
LFf		62,8
LFd		60,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V14 dis	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V15 Dispensa	68,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	4,2	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,6	7,3
K12	1,6	-0,2
LFf		66,8
LFd		64,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V14 dis	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V20 Spazio Comune	68,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	3,0	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	1,6	7,3
K12	1,6	7,3
LFf		65,9
LFd		65,9

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V14 dis	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 wc	54,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	2,5	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	2,5		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	6,6
L			45,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	6,6
L			44,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	1,0
L			47,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	6,6
L			44,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 ant	69,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	1,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	7,9	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,5	7,3
K12				1,5	-0,2
LFf					63,7
LFd					61,3

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	7,9	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,3	7,3
K12				1,3	-0,2
LFf					63,3
LFd					60,9

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	7,9	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				0,6	7,3
K12				0,6	-0,2
LFf					59,6
LFd					57,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V17 wc 1	73,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	3,4	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				0,9	7,3
K12				0,9	-0,2
LFf					65,4
LFd					63,0

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	3,4	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,8	7,3
K12				1,8	-0,2
LFf					68,2
LFd					65,8

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	3,4	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				0,9	7,3
K12				0,9	-0,2
LFf					65,2
LFd					62,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V12 - Cucina	68,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	0,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	11,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	18,3	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,2	7,3
K12	1,2	-0,2
LFf		58,9
LFd		56,5

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	18,3	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,6	7,3
K12	1,6	-0,2
LFf		60,3
LFd		57,9

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata		460,0	53,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio pannelli prefabbricati in lamiera grecata	18,3	460,0	53,0	70,8
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	3,9	7,3
K12	3,9	-0,2
LFf		64,3
LFd		61,8

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 wc	54,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	4,7	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	4,7		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,8	1,0
L			46,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,7	1,0
L			44,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,8	1,0
L			46,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,7	1,0
L			44,5

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 Camera Tripla	52,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	24,1	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	24,1		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,8	1,0
L			34,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		8,8	5,7
L			39,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,7	1,0
L			33,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	1,0
L			36,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,7	1,0
L			37,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,7	1,0
L			37,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**

K	3,6	1,0
L		40,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,8	1,0
L			39,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,7	1,0
L			37,5

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	52,2

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	58,3	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	58,3		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		3,8	4,7
L			33,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	1,0
L			32,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	1,0
L			33,8

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,0	1,0
L			34,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,1	1,0
L			34,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,2	1,0
L			32,2

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**

K	2,0	1,0
L		34,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		3,1	1,0
L			36,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	1,0
L			33,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	1,0
L			33,9

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,1	6,6
L			29,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	6,6
L			31,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,2	1,0
L			25,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,7	1,0
L			33,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	**L [m]**	**Rw [dB]**
K	3,6	1,0
L		37,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,7	1,0
L			33,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,7	1,0
L			33,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	1,0
L			32,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,7	1,0
L			29,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,4	5,7
L			30,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,1	1,0
L			31,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	1,0
L			32,8

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9

Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,3	1,0
L			26,2

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,0	1,0
L			31,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,8	1,0
L			30,5

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,8	1,0
L			30,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,0	5,7
L			29,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,0	5,7
L			26,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		4,5	1,0
L			37,9

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,7	6,6
L			31,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9

Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	6,6
L			31,3

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,7	6,6
L			31,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,6	6,6
L			31,3

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	53,0

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	9,8	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	9,8		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	4,7
L			37,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,2	6,6
L			37,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,3	6,6
L			38,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,6	6,6
L			34,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,9	6,6
L			36,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,6	6,6
L			34,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**

K	0,7	1,0
L		37,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		3,1	1,0
L			44,0

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,7	1,0
L			43,4

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,2	1,0
L			42,4

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 Camera Doppia	51,9

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	27,5	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	27,5		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	1,0
L			36,1

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		7,5	4,7
L			39,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,2	1,0
L			37,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,0	1,0
L			37,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,7	1,0
L			39,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,2	1,0
L			35,5

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**

K	2,1	1,0
L		37,9

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,0	1,0
L			37,6

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,8	1,0
L			37,1

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 wc	53,8

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	5,4	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	5,4		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,7	1,0
L			46,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,0	1,0
L			44,7

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,7	1,0
L			46,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		2,0	1,0
L			44,6

Locale ricevente	Locale sorgente sovrapposto	L'w [dB]
ZONE V20 Spazio Comune	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V31 lavanderia	51,7

Solai di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Ln,w [dB]
Struttura base	14,3	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Lnd	14,3		50,0

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,3	5,7
L			33,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,8	1,0
L			36,4

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,8	1,0
L			36,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,0	1,0
L			37,6

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		0,3	1,0
L			32,3

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		1,4	1,0
L			38,9

Strutture laterali	Nome	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201	136,0	42,9
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente		**L [m]**	**Rw [dB]**

K	1,1	1,0
L		37,7

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	340,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso il locale ricevente		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		5,3	5,7
L			39,9

Strutture laterali	**Nome**	**Massa [kg/m²]**	**Rw [dB]**
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Struttura base lato sorgente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica	285,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente			
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione		**L [m]**	**Rw [dB]**
K		3,0	5,7
L			37,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V24 Camera singola	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 Camera Tripla	35,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica		285,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	24,1	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	0,9	5,7
K12	0,9	5,7
LFf		29,9
LFd		33,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V24 Camera singola	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24,1 wc	51,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	7,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	3,9	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,5	6,6
K12	1,5	1,0
LFf		44,9
LFd		42,9

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	3,9	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,8	6,6
K12	2,8	1,0
LFf		47,6
LFd		45,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V24 Camera singola	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	50,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	1,2	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,0	6,6
K12	1,0	1,0
LFf		48,5
LFd		46,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V24 Camera singola	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V26 Rip	50,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	3,1	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,4	6,6
K12	2,4	1,0
LFf		47,9
LFd		45,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V24,1 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24 Camera singola	45,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	7,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	14,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,5	6,6
K12	1,5	1,0
LFf		39,2
LFd		37,2

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	14,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,8	6,6
K12	2,8	1,0
LFf		41,9
LFd		39,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V24,1 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 wc	47,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	4,7	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	2,8	6,6
K12	2,8	6,6
LFf		44,7
LFd		44,7

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V24,1 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	36,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	59,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,5	6,6
K12	1,5	1,0
LFf		33,0
LFd		31,0

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	59,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	0,5	6,6
K12	0,5	6,6
LFf		25,9
LFd		25,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V25 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 Camera Tripla	43,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	24,1	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,7	6,6
K12	1,7	1,0
LFf		37,5
LFd		35,4

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	24,1	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,8	6,6
K12	2,8	1,0
LFf		39,6
LFd		37,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V25 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	35,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,7	6,6
K12	1,7	1,0
LFf		33,6
LFd		31,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V25 Camera Tripla	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 wc	50,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	4,7	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,8	6,6
K12	2,8	1,0
LFf		46,7
LFd		44,7

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	4,7	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,7	6,6
K12	1,7	1,0
LFf		44,6
LFd		42,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V25 Camera Tripla	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	43,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	10,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				0,7	6,6
K12				0,7	1,0
LFf					30,1
LFd					28,0

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,4	6,6
K12				1,4	1,0
LFf					32,8
LFd					30,7

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,7	6,6
K12				1,7	1,0
LFf					33,6
LFd					31,5

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,7	6,6
K12				1,7	1,0
LFf					33,6
LFd					31,6

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				3,6	6,6
K12				3,6	1,0
LFf					37,0
LFd					34,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V26 Rip	47,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	3,1	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,3	6,6
K12	1,3	1,0
LFf		45,2
LFd		43,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24 Camera singola	39,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	14,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,0	6,6
K12	1,0	1,0
LFf		37,6
LFd		35,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24,1 wc	47,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	3,9	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,5	6,6
K12	1,5	1,0
LFf		44,9
LFd		42,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 wc	46,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	4,7	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,7	6,6
K12	1,7	1,0
LFf		44,5
LFd		42,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V25 Camera Tripla	46,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	10,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	2,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	24,1	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				3,6	6,6
K12				3,6	1,0
LFf					40,8
LFd					38,7

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	24,1	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,7	6,6
K12				1,7	1,0
LFf					37,5
LFd					35,4

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	24,1	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,7	6,6
K12				1,7	1,0
LFf					37,4
LFd					35,4

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	24,1	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,4	6,6
K12				1,4	1,0
LFf					36,6
LFd					34,6

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	24,1	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				0,7	6,6
K12				0,7	1,0
LFf					33,9
LFd					31,8

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V31 lavanderia	47,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	0,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	2,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	2,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	2,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,6	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	14,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,2	6,2
K12				1,2	2,0
LFf					37,1
LFd					35,9

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	14,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,4	6,2
K12				1,4	2,0
LFf					37,9
LFd					36,7

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	14,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				0,3	6,2
K12				0,3	2,0
LFf					31,3
LFd					30,2

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	14,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,0	6,2
K12				1,0	2,0
LFf					36,6
LFd					35,5

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	14,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				0,8	6,2
K12				0,8	2,0
LFf					35,6
LFd					34,5

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	14,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	0,8	6,2
K12	0,8	2,0
LFf		35,4
LFd		34,3

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	14,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,2	6,2
K12	1,2	2,0
LFf		37,4
LFd		36,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 Camera Doppia	46,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	0,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	27,5	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,4	6,6
K12				1,4	1,0
LFf					36,1
LFd					34,0

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	27,5	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,8	6,6
K12				1,8	1,0
LFf					37,1
LFd					35,0

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	27,5	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				2,0	6,6
K12				2,0	1,0
LFf					37,6
LFd					35,5

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	27,5	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				2,1	6,6
K12				2,1	1,0
LFf					37,9
LFd					35,9

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	27,5	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,2	6,6
K12				1,2	1,0
LFf					35,5
LFd					33,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 wc	46,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	5,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,0	6,6
K12	2,0	1,0
LFf		44,7
LFd		42,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	46,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	9,8	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	3,1	6,6
K12	3,1	1,0
LFf		44,0
LFd		41,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 wc	41,9

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	2,5	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a croce	L [m]	Rw [dB]
K1	0,5	9,6
K12	0,5	2,8
LFf		40,2
LFd		37,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 Camera doppia	36,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	5,1	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a croce	L [m]	Rw [dB]
K1	0,3	9,6
K12	0,3	2,8
LFf		34,6
LFd		31,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V21 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 wc	51,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	3,5	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	0,9	6,6
K12	0,9	1,0
LFf		43,0
LFd		40,9

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	3,5	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	1,9	6,6
K12	1,9	6,6
LFf		44,3
LFd		44,3

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	3,5	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,5	6,6
K12	1,5	1,0
LFf		45,4
LFd		43,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V21 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	50,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	1,9	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	2,2	6,6
K12	2,2	6,6
LFf		47,5
LFd		47,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V21 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V26 Rip	47,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	3,1	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a croce	L [m]	Rw [dB]
K1	0,7	9,6
K12	0,7	2,8
LFf		40,7
LFd		37,5

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	3,1	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	1,3	6,6
K12	1,3	6,6
LFf		43,0
LFd		43,0

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V21 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	51,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	1,2	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a croce	L [m]	Rw [dB]
K1	0,3	9,6
K12	0,3	2,8
LFf		41,1
LFd		37,8

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	1,2	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	1,3	6,6
K12	1,3	6,6
LFf		47,5
LFd		47,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V21 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 wc	53,7

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	1,2	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	2,9	6,6
K12	2,9	6,6
LFf		50,7
LFd		50,7

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V21 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 Camera doppia	46,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	7,7	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,5	6,6
K12	1,5	1,0
LFf		41,9
LFd		39,9

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	7,7	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	0,9	6,6
K12	0,9	1,0
LFf		39,6
LFd		37,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V21 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	37,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a croce	L [m]	Rw [dB]
K1	0,5	9,6
K12	0,5	2,8
LFf		26,5
LFd		23,2

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	2,5	6,6
K12	2,5	6,6
LFf		33,3
LFd		33,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V22 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	44,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	15,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	0,9	6,6
K12	0,9	1,0
LFf		36,6
LFd		34,6

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	15,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	0,8	6,6
K12	0,8	6,6
LFf		34,2
LFd		34,2

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	15,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,6	6,6
K12	1,6	1,0
LFf		39,1
LFd		37,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V22 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	37,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	3,3	6,6
K12	3,3	6,6
LFf		34,5
LFd		34,5

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V22 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 wc	48,1

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	5,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,7	6,6
K12	2,7	1,0
LFf		46,0
LFd		43,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V22 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 Camera Doppia	40,0

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	27,5	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,2	6,6
K12	2,2	1,0
LFf		37,9
LFd		35,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V22 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 wc	50,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	7,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	3,6	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,6	6,6
K12				1,6	1,0
LFf					45,4
LFd					43,3

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	3,6	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				0,9	6,6
K12				0,9	1,0
LFf					42,9
LFd					40,8

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:201		136,0	42,9	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	3,6	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso il locale sorgente				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,2	6,6
K12				1,2	6,6
LFf					42,1
LFd					42,1

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V22 Camera doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	38,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	3,1	6,6
K12	3,1	1,0
LFf		36,2
LFd		34,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V23 Camera Doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	42,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	0,1	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,8	6,6
K12				1,8	1,0
LFf					33,8
LFd					31,8

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,4	6,6
K12				1,4	1,0
LFf					32,8
LFd					30,8

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,2	6,6
K12				1,2	1,0
LFf					32,2
LFd					30,2

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				2,1	6,6
K12				2,1	1,0
LFf					34,7
LFd					32,6

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				2,0	6,6
K12				2,0	1,0
LFf					34,3
LFd					32,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V23 Camera Doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	44,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,9	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	9,8	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,2	6,6
K12	2,2	1,0
LFf		42,4
LFd		40,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V23 Camera Doppia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 wc	50,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	7,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	5,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,0	6,6
K12	2,0	1,0
LFf		44,7
LFd		42,7

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	5,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,7	6,6
K12	2,7	1,0
LFf		46,0
LFd		43,9

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V23 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V23 Camera Doppia	43,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	5,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	27,5	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,7	6,6
K12	2,7	1,0
LFf		39,0
LFd		36,9

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	27,5	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,0	6,6
K12	2,0	1,0
LFf		37,7
LFd		35,6

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V23 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V22 Camera doppia	45,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	9,8	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,7	6,6
K12	2,7	1,0
LFf		43,4
LFd		41,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V23 wc	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	36,5

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,5	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	58,3	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,0	6,6
K12	2,0	1,0
LFf		34,4
LFd		32,3

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V31 lavanderia	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	40,8

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	2,3	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	2,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	0,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,8	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	3,2	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			
Struttura base	4,6	285,0	50,0
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	65,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				0,8	6,2
K12				0,8	2,0
LFf					28,8
LFd					27,7

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	65,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				0,8	6,2
K12				0,8	2,0
LFf					29,0
LFd					27,9

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	65,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,0	6,2
K12				1,0	2,0
LFf					30,0
LFd					28,9

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	65,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				0,3	6,2
K12				0,3	2,0
LFf					24,8
LFd					23,6

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	65,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					
Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione				**L [m]**	**Rw [dB]**
K1				1,4	6,2
K12				1,4	2,0
LFf					31,3
LFd					30,1

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	65,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,2	6,2
K12	1,2	2,0
LFf		30,5
LFd		29,3

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	65,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,2	6,2
K12	1,2	2,0
LFf		30,8
LFd		29,7

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Muratura di blocchi pieni in calcestruzzo aerato autoclavato, per murature portanti in zona sismica		285,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	65,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso il locale sorgente	L [m]	Rw [dB]
K1	0,4	5,7
K12	0,4	5,7
LFf		22,3
LFd		25,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V26 Rip	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V24 Camera singola	43,3

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	14,4	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	2,4	6,6
K12	2,4	1,0
LFf		41,2
LFd		39,2

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V26 Rip	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V27-28-29 - spazio di servizio	51,6

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,6	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	1,2	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a T rivolto verso la struttura di separazione	L [m]	Rw [dB]
K1	1,3	6,6
K12	1,3	1,0
LFf		49,5
LFd		47,4

Locale ricevente	Locale sorgente adiacente	L'w [dB]
ZONE V26 Rip	<Ambiente adiacente o stesso ambiente> V21 Camera doppia	40,2

Pareti di separazione	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,4	136,0	42,9
Strato addizionale lato ricevente			
Strato addizionale lato sorgente			

Strutture laterali	Nome	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]	Ln,w [dB]
Struttura base lato ricevente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm		340,0	50,0	
Strato addizionale lato ricevente					
Struttura base lato sorgente	Solaio travetti a traliccio, pignatte 20 cm	5,1	340,0	50,0	50,0
Strato addizionale lato sorgente					

Giunto a croce	L [m]	Rw [dB]
K1	0,7	9,6
K12	0,7	2,8
LFf		38,6
LFd		35,3

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V3 - Ufficio	68,184	46,1	40,0	Sì

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	10,5	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	10,5		50,0
Serramento	0,5		45,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	15,8	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	15,8		50,0
Serramento	3,1		45,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE W.C.	18,213	48,1	40,0	Sì

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,7	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	5,7		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V5 - Sala Riunioni	79,133	50,0	40,0	Sì

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	14,7	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	14,7		50,0
Serramento	0,3		45,0
Serramento	0,3		45,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V6 - Ambulatorio	54,864	45,3	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	16,5	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	16,5		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,5	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	8,5		50,0
Serramento	0,4		45,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,6	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	6,6		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE w.c. 3	5,042	40,2	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,7	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	1,7		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,2	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	3,2		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	4,7		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE w.c. 4	4,801	42,0	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,6	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	1,6		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,5	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	4,5		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V2 - open Space	504,096	48,7	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	35,4	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	35,4		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	25,4	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	25,4		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	36,5	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	36,5		50,0
Serramento	16,0		45,0
Serramento	2,5		45,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V8 - w.c	27,490	56,8	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,8	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	1,8		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V8 wc	19,856	46,6	40,0	Sì

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,8	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	8,8		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V9 - rip.	12,224	47,3	40,0	Sì

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,6	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	4,6		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V10 - Deposito	25,466	49,2	40,0	Sì

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,6	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	5,6		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	0,5	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	0,5		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V11 - Locale Tecnico	38,512	43,2	40,0	Sì

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,8	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	8,8		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	13,0	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	13,0		50,0
Serramento	7,1		45,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V8 wc 1	4,956	43,4	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,2	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	1,2		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	0,6	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	0,6		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	1,9	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	1,9		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	0,9	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	0,9		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V12 - Cucina	71,430	45,9	40,0	Sì

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	14,9	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	14,9		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	15,3	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	15,3		50,0
Serramento	3,2		45,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	0,3	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	0,3		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V15 Dispensa	15,172	46,3	40,0	Sì

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,6	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	4,6		50,0
Serramento	1,2		45,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V16 wc	11,907	47,6	40,0	Sì

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,2	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	4,2		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V16 Spogliatoio	32,270	44,8	40,0	Sì

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,5	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	5,5		50,0
Serramento	1,2		45,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	13,6	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	13,6		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V17 wc	9,615	45,6	40,0	Sì

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,4	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	5,4		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V17 ant	24,499	47,2	40,0	Sì

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,2	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	5,2		50,0
Serramento	2,0		45,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V20 Spazio Comune	464,929	45,4	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,1	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	2,1		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	4,7		42,9

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	5,0		42,9

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	136,0	42,9
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	4,7		42,9

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	5,0		42,9

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,8	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	8,8		50,0
Serramento	1,3		45,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	50,2	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	50,2		50,0
Serramento	7,1		45,0
Serramento	3,2		45,0
Serramento	2,0		45,0
Serramento	3,2		45,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	39,9	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	39,9		50,0
Serramento	2,0		45,0
Serramento	2,0		45,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	13,7	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	13,7		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,0	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	5,0		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,8	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	5,8		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,9	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	3,9		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V24 Camera singola	41,517	42,5	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	15,1	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	15,1		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	10,5	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	10,5		50,0
Serramento	3,2		45,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	14,8	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	14,8		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V24,1 wc	13,228	49,4	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,8	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	4,8		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V25 wc	12,883	49,4	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,7	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	4,7		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V25 Camera Tripla	68,244	43,4	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	24,9	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	24,9		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	24,0	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	24,0		50,0
Serramento	3,2		45,0
Serramento	3,2		45,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	189,511	43,6	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	69,0	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	69,0		50,0

Solaio inferiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	7,2	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	7,2		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	10,6	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	10,6		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	13,0	136,0	42,9
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	13,0		42,9
Serramento	4,6		45,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,9	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	2,9		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,4	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	2,4		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,5	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	2,5		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	2,9	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	2,9		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	6,6	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	6,6		50,0
Serramento	2,0		45,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V21 Camera doppia	53,572	43,2	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	19,5	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	19,5		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	13,0	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	13,0		50,0
Serramento	1,2		45,0
Serramento	1,2		45,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	13,9	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	13,9		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V21 wc	13,691	49,4	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,0	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	5,0		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V22 wc	12,225	49,4	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	4,5	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	4,5		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V22 Camera doppia	52,102	44,6	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	19,0	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	19,0		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	13,2	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	13,2		50,0
Serramento	2,0		45,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V23 Camera Doppia	75,478	44,1	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	27,5	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	27,5		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	20,7	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	20,7		50,0
Serramento	2,0		45,0
Serramento	3,2		45,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V23 wc	14,947	49,4	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	5,4	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	5,4		50,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V31 lavanderia	40,799	41,7	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	14,9	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	14,9		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	8,5	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	8,5		50,0
Serramento	1,3		45,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	14,5	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	14,5		50,0
Serramento	7,1		45,0

Locale ricevente	Volume [m³]	D'2m,nT,w [dB]	Lim [dB]	Verificato
ZONE V26 Rip	8,590	44,0	40,0	Sì

Solaio superiore	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,1	340,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
RDd	3,1		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	3,5	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	3,5		50,0

Parete	Area [m²]	Massa [kg/m²]	Rw [dB]
Struttura base	0,3	285,0	50,0
Strato addizionale lato interno			
Strato addizionale lato esterno			
RDd	0,3		50,0

Ambiente ZONE

Descrizione camere e locali comuni

Categoria Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili

Classificazione e verifica dell'ambiente

Classe globale	D2m,nT,w	R'w	L'n,w	DnT,w	L'n,w	Zr	Verifica CAM
Classe IV	I	NC	IV	NC	NC	4	No

Requisiti acustici

Requisito	Valore [dB]	Zr	Verifica CAM
Descrittore dell'isolamento normalizzato di facciata (D2m,nT,w)	44,3	1	No
Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di UI differenti (R'w)	39,0	10	No
Descrittore del livello di pressione sonora normalizzato da calpestio fra ambienti di UI differenti (L'n,w)	63,1	4	No
Descrittore dell'isolamento normalizzato di partizioni fra ambienti della stessa UI (DnT,w)	41,4	5	
Descrittore del livello di pressione sonora normalizzato da calpestio fra ambienti della stessa UI (L'n,w)	69,3	5	

Dettaglio requisiti acustici

Descrittore dell'isolamento normalizzato di facciata (D2m,nT,w)

Locale ricevente	Valore [dB]	Classe	Verifica CAM
ZONE V3 - Ufficio	45,2	I	Sì
ZONE W.C.	47,2	I	Sì
ZONE V5 - Sala Riunioni	49,1	I	Sì
ZONE V6 - Ambulatorio	44,4	I	Sì
ZONE w.c. 3	39,3	III	No
ZONE w.c. 4	41,1	II	Sì
ZONE V2 - open Space	47,8	I	Sì
ZONE V8 - w.c	55,9	I	Sì
ZONE V8 wc	45,7	I	Sì
ZONE V9 - rip.	46,4	I	Sì
ZONE V10 - Deposito	48,3	I	Sì
ZONE V11 - Locale Tecnico	42,3	II	Sì
ZONE V8 wc 1	42,5	II	Sì
ZONE V12 - Cucina	45	I	Sì
ZONE V15 Dispensa	45,4	I	Sì
ZONE V16 wc	46,7	I	Sì
ZONE V16 Spogliatoio	43,9	I	Sì
ZONE V17 wc	44,7	I	Sì
ZONE V17 ant	46,3	I	Sì
ZONE V20 Spazio Comune	44,5	I	Sì

Locale ricevente	Valore [dB]	Classe	Verifica CAM
ZONE V24 Camera singola	41,6	II	Sì
ZONE V24,1 wc	48,5	I	Sì
ZONE V25 wc	48,5	I	Sì
ZONE V25 Camera Tripla	42,5	II	Sì
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	42,7	II	Sì
ZONE V21 Camera doppia	42,3	II	Sì
ZONE V21 wc	48,5	I	Sì
ZONE V22 wc	48,5	I	Sì
ZONE V22 Camera doppia	43,7	I	Sì
ZONE V23 Camera Doppia	43,2	I	Sì
ZONE V23 wc	48,5	I	Sì
ZONE V31 lavanderia	40,8	II	Sì
ZONE V26 Rip	43,1	I	Sì

Descrittore del livello di pressione sonora normalizzato da calpestio fra ambienti di UI differenti (L'n,w)

Locale ricevente	Ambiente e locale sorgente	Valore [dB]	Classe	Verifica CAM
ZONE V2 - open Space	<Ambiente non definito> Locale 1	66,8	IV	No
ZONE V8 - w.c	<Ambiente non definito> Locale 1	61,8	III	No
ZONE V8	<Ambiente non definito> Locale 1	58,7	III	No
ZONE V8 wc 1	<Ambiente non definito> Locale 1	60,2	III	No

Descrittore del livello di pressione sonora normalizzato da calpestio fra ambienti della stessa UI (L'n,w)

Locale ricevente	Ambiente e locale sorgente	Valore [dB]	Classe	Verifica CAM
ZONE V3 - Ufficio	ZONE V2 - open Space	57,8	II	
ZONE V3 - Ufficio	ZONE V5 - Sala Riunioni	61,5	III	
ZONE V3 - Ufficio	ZONE W.C.	71,8	NC	
ZONE V3 - Ufficio	ZONE V12 - Cucina	73,8	NC	
ZONE V3 - Ufficio	ZONE V20 Spazio Comune	78,7	NC	
ZONE W.C.	ZONE V3 - Ufficio	66,1	IV	
ZONE W.C.	ZONE V5 - Sala Riunioni	63,4	IV	
ZONE W.C.	ZONE V12 - Cucina	75,3	NC	
ZONE V5 - Sala Riunioni	ZONE V3 - Ufficio	62,1	III	
ZONE V5 - Sala Riunioni	ZONE V2 - open Space	57,3	II	
ZONE V5 - Sala Riunioni	ZONE V6 - Ambulatorio	67,4	IV	
ZONE V5 - Sala Riunioni	ZONE W.C.	69,8	NC	
ZONE V5 - Sala Riunioni	ZONE V15 Dispensa	76	NC	
ZONE V5 - Sala Riunioni	ZONE V16 wc	76,6	NC	

Locale ricevente	Ambiente e locale sorgente	Valore [dB]	Classe	Verifica CAM
ZONE V5 - Sala Riunioni	ZONE V16 Spogliatoio	75,3	NC	
ZONE V5 - Sala Riunioni	ZONE V14 dis	77,1	NC	
ZONE V6 - Ambulatorio	ZONE V5 - Sala Riunioni	65,7	IV	
ZONE V6 - Ambulatorio	ZONE V2 - open Space	56,4	II	
ZONE V6 - Ambulatorio	ZONE w.c. 4	74,7	NC	
ZONE V6 - Ambulatorio	ZONE w.c. 3	72,3	NC	
ZONE w.c. 3	ZONE V6 - Ambulatorio	61,9	III	
ZONE w.c. 3	ZONE w.c. 4	70,9	NC	
ZONE w.c. 4	ZONE w.c. 3	70,7	NC	
ZONE w.c. 4	ZONE V6 - Ambulatorio	64,1	IV	
ZONE V2 - open Space	ZONE V6 - Ambulatorio	66,1	IV	
ZONE V2 - open Space	ZONE V5 - Sala Riunioni	65,3	IV	
ZONE V2 - open Space	ZONE V3 - Ufficio	66,5	IV	
ZONE V2 - open Space	ZONE V11 - Locale Tecnico	66,2	IV	
ZONE V2 - open Space	ZONE V10 - Deposito	66,3	IV	
ZONE V2 - open Space	ZONE V7 Disimp.	69,4	NC	
ZONE V2 - open Space	ZONE V8 - w.c	69,4	NC	
ZONE V2 - open Space	ZONE V17 wc	76,5	NC	
ZONE V2 - open Space	ZONE V17 ant	75,7	NC	
ZONE V2 - open Space	ZONE V17 wc 1	76,9	NC	
ZONE V2 - open Space	ZONE V20 Spazio Comune	72,9	NC	
ZONE V8 - w.c	ZONE V8 wc	69	NC	
ZONE V8 - w.c	ZONE V8	72,5	NC	
ZONE V8 - w.c	ZONE V2 - open Space	56,8	II	
ZONE V8 - w.c	ZONE V7 Disimp.	69,8	NC	
ZONE V8 - w.c	ZONE V20 Spazio Comune	74,6	NC	
ZONE V8 wc	ZONE V8 wc 1	71	NC	
ZONE V8 wc	ZONE V8	71,4	NC	
ZONE V8 wc	ZONE V8 - w.c	67,6	IV	
ZONE V8 wc	ZONE V9 - rip.	70	NC	
ZONE V8 wc	ZONE V20 Spazio Comune	74,4	NC	
ZONE V8	ZONE V8 - w.c	64,3	IV	
ZONE V8	ZONE V8 wc	64,6	IV	
ZONE V8	ZONE V8 wc 1	71,7	NC	
ZONE V7 Disimp.	ZONE V9 - rip.	69,2	NC	
ZONE V7 Disimp.	ZONE V8 - w.c	66,2	IV	

Locale ricevente	Ambiente e locale sorgente	Valore [dB]	Classe	Verifica CAM
ZONE V7 Disimp.	ZONE V2 - open Space	53,1	II	
ZONE V7 Disimp.	ZONE V10 - Deposito	66,5	IV	
ZONE V7 Disimp.	ZONE V20 Spazio Comune	75,2	NC	
ZONE V9 - rip.	ZONE V8 wc	67,9	IV	
ZONE V9 - rip.	ZONE V7 Disimp.	69,4	NC	
ZONE V9 - rip.	ZONE V10 - Deposito	66,1	IV	
ZONE V9 - rip.	ZONE V20 Spazio Comune	75,1	NC	
ZONE V10 - Deposito	ZONE V9 - rip.	69,3	NC	
ZONE V10 - Deposito	ZONE V7 Disimp.	69,8	NC	
ZONE V10 - Deposito	ZONE V2 - open Space	53,4	II	
ZONE V10 - Deposito	ZONE V11 - Locale Tecnico	67,9	IV	
ZONE V10 - Deposito	ZONE V20 Spazio Comune	74,7	NC	
ZONE V11 - Locale Tecnico	ZONE V10 - Deposito	69,7	NC	
ZONE V11 - Locale Tecnico	ZONE V2 - open Space	55,1	II	
ZONE V11 - Locale Tecnico	ZONE V20 Spazio Comune	73,7	NC	
ZONE V8 wc 1	ZONE V8	72,5	NC	
ZONE V8 wc 1	ZONE V8 wc	64,9	IV	
ZONE V12 - Cucina	ZONE V20 Spazio Comune	77,4	NC	
ZONE V12 - Cucina	ZONE V24 Camera singola	53,1	II	
ZONE V12 - Cucina	ZONE V24,1 wc	55	II	
ZONE V12 - Cucina	ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	58,2	III	
ZONE V12 - Cucina	ZONE V26 Rip	55,1	II	
ZONE V15 Dispensa	ZONE V14 dis	72,2	NC	
ZONE V15 Dispensa	ZONE V16 wc	72,4	NC	
ZONE V15 Dispensa	ZONE V12 - Cucina	70,1	NC	
ZONE V15 Dispensa	ZONE V21 Camera doppia	53,6	II	
ZONE V16 wc	ZONE V15 Dispensa	72,2	NC	
ZONE V16 wc	ZONE V16 Spogliatoio	70	NC	
ZONE V16 wc	ZONE V21 Camera doppia	53,9	II	
ZONE V16 Spogliatoio	ZONE V16 wc	74,2	NC	
ZONE V16 Spogliatoio	ZONE V14 dis	72,2	NC	
ZONE V16 Spogliatoio	ZONE V21 Camera doppia	53,7	II	
ZONE V16 Spogliatoio	ZONE V21 wc	56,6	II	
ZONE V17 wc	ZONE V16 Spogliatoio	64,8	IV	
ZONE V17 wc	ZONE V17 ant	70,3	NC	
ZONE V17 wc	ZONE V22 Camera doppia	55	II	

Locale ricevente	Ambiente e locale sorgente	Valore [dB]	Classe	Verifica CAM
ZONE V17 ant	ZONE V17 wc	75	NC	
ZONE V17 ant	ZONE V16 Spogliatoio	63,8	IV	
ZONE V17 ant	ZONE V17 wc 1	73,3	NC	
ZONE V17 ant	ZONE V20 Spazio Comune	58,8	III	
ZONE V17 ant	ZONE V22 wc	56,7	II	
ZONE V17 ant	ZONE V22 Camera doppia	54,3	II	
ZONE V17 wc 1	ZONE V20 Spazio Comune	59,1	III	
ZONE V17 wc 1	ZONE V17 ant	69,6	NC	
ZONE V17 wc 1	ZONE V14 dis	70,8	NC	
ZONE V17 wc 1	ZONE V22 wc	55,2	II	
ZONE V14 dis	ZONE V16 Spogliatoio	65,7	IV	
ZONE V14 dis	ZONE V15 Dispensa	69,7	NC	
ZONE V14 dis	ZONE V20 Spazio Comune	69,9	NC	
ZONE V14 dis	ZONE V21 wc	55	II	
ZONE V20 Spazio Comune	ZONE V17 ant	70,3	NC	
ZONE V20 Spazio Comune	ZONE V17 wc 1	74,2	NC	
ZONE V20 Spazio Comune	ZONE V12 - Cucina	69,5	NC	
ZONE V20 Spazio Comune	ZONE V25 wc	55	II	
ZONE V20 Spazio Comune	ZONE V25 Camera Tripla	53	I	
ZONE V20 Spazio Comune	ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	53,2	II	
ZONE V20 Spazio Comune	ZONE V22 Camera doppia	54	II	
ZONE V20 Spazio Comune	ZONE V23 Camera Doppia	52,9	I	
ZONE V20 Spazio Comune	ZONE V23 wc	54,8	II	
ZONE V20 Spazio Comune	ZONE V31 lavanderia	52,7	I	
ZONE V24 Camera singola	ZONE V25 Camera Tripla	36	I	
ZONE V24 Camera singola	ZONE V24,1 wc	52,6	I	
ZONE V24 Camera singola	ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	51,6	I	
ZONE V24 Camera singola	ZONE V26 Rip	51	I	
ZONE V24,1 wc	ZONE V24 Camera singola	46,9	I	
ZONE V24,1 wc	ZONE V25 wc	48,7	I	
ZONE V24,1 wc	ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	37,1	I	
ZONE V25 wc	ZONE V25 Camera Tripla	44,8	I	
ZONE V25 wc	ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	36,7	I	
ZONE V25 Camera Tripla	ZONE V25 wc	51,9	I	
ZONE V25 Camera Tripla	ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	44,1	I	
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	ZONE V26 Rip	48,3	I	

Locale ricevente	Ambiente e locale sorgente	Valore [dB]	Classe	Verifica CAM
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	ZONE V24 Camera singola	40,7	I	
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	ZONE V24,1 wc	48	I	
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	ZONE V25 wc	47,6	I	
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	ZONE V25 Camera Tripla	47,9	I	
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	ZONE V31 lavanderia	48,2	I	
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	ZONE V23 Camera Doppia	47	I	
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	ZONE V23 wc	47,8	I	
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	ZONE V22 Camera doppia	47,1	I	
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	ZONE V21 wc	42,9	I	
ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	ZONE V21 Camera doppia	37,3	I	
ZONE V21 Camera doppia	ZONE V21 wc	52,5	I	
ZONE V21 Camera doppia	ZONE V22 Camera doppia	51,5	I	
ZONE V21 Camera doppia	ZONE V26 Rip	48,6	I	
ZONE V21 Camera doppia	ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	52,2	I	
ZONE V21 wc	ZONE V22 wc	54,7	II	
ZONE V21 wc	ZONE V21 Camera doppia	47	I	
ZONE V21 wc	ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	38	I	
ZONE V22 wc	ZONE V22 Camera doppia	45,2	I	
ZONE V22 wc	ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	38,5	I	
ZONE V22 Camera doppia	ZONE V23 wc	49,1	I	
ZONE V22 Camera doppia	ZONE V23 Camera Doppia	41	I	
ZONE V22 Camera doppia	ZONE V22 wc	51,8	I	
ZONE V22 Camera doppia	ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	39,3	I	
ZONE V23 Camera Doppia	ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	43,8	I	
ZONE V23 Camera Doppia	ZONE V22 Camera doppia	45,5	I	
ZONE V23 Camera Doppia	ZONE V23 wc	51,5	I	
ZONE V23 wc	ZONE V23 Camera Doppia	44,5	I	
ZONE V23 wc	ZONE V22 Camera doppia	46,5	I	
ZONE V23 wc	ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	37,5	I	
ZONE V31 lavanderia	ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	41,8	I	
ZONE V26 Rip	ZONE V24 Camera singola	44,3	I	
ZONE V26 Rip	ZONE V27-28-29 - spazio di servizio	52,6	I	
ZONE V26 Rip	ZONE V21 Camera doppia	41,2	I	